

VP Bank

# Energiebericht 2019



## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Einleitung</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Ziel</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>OE Facility Management &amp; Services</b>	<b>4</b>
3.1.	OE Facility Management & Services	4
3.2.	Projekte	5
3.2.1.	Modernisierung Gebäudeleitsystem, Zentrum Triesen	5
3.2.2.	Neumöblierung	6
3.2.3.	Refresh Hauptgebäude Treppenhaus und Diensträume	7
3.2.4.	Erweiterung der E-Ladestationen	8
3.2.5.	Photovoltaik Anlage Hauptgebäude und Zentrum Triesen	8
3.2.6.	LiStrom Natur Plus ab 2017	9
3.3.	Zusammenfassung	10
<b>4.</b>	<b>OE Technik &amp; Unterhalt</b>	<b>11</b>
4.1.	Temperaturverlauf	11
4.2.	Energie- und Wasserpreise	12
<b>5.</b>	<b>Energie</b>	<b>13</b>
5.1.	Strom	13
5.2.	Stromaufteilung auf Gebäude	16
5.3.	Heizöl	17
5.4.	Erdgas	17
5.5.	Wasser	19
5.6.	Wasseraufteilung auf Gebäude	21
<b>6.</b>	<b>Rechenzentrum/Serverraum</b>	<b>22</b>
6.1.	Stromaufteilung	22
6.2.	Zentrum Triesen Serverraum, Temperatur / Feuchte	26
6.3.	Hauptgebäude RZ 3.OG und USV 1. UG, Temperatur / Feuchte	26
6.4.	Giessen RZ 2.UG, USV 1.UG und Technik Handel 4.OG Temperatur / Feuchte	27
<b>7.</b>	<b>Kennzahlen</b>	<b>28</b>
7.1.	ZT/HG/GI	28
7.2.	Zentrum Triesen	34
7.3.	Hauptgebäude	40
7.4.	Haus Giessen	45

## Vorwort

Ich freue mich, Ihnen die nunmehr elfte Ausgabe des Energieberichtes der VP Bank AG vorlegen zu können. Seit 2009 informiert die Einheit FCG jährlich darüber, wie sie ihrer Verpflichtung hinsichtlich einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und gleichzeitig wirtschaftlichen Versorgung des Gebäudebestandes mit Energie und Wasser nachkommt.

### **Energiepolitische Ziele in Liechtenstein**

Die Welt lebt, energetisch gesehen, auf grossem Fuss. Doch die Lage spitzt sich zu: Die fossilen Ressourcen schwinden, der Klimawandel durch CO<sub>2</sub>-Emissionen schreitet weiter fort, ein Ausstieg aus der Atomenergie aufgrund von Unfällen bei Kernkraftwerken ist absehbar. Es braucht ein Umdenken hin zu sicheren, nachhaltigen, umweltschonenden und bezahlbaren Energieversorgungen.

Die Energiestrategie 2020 sieht eine 20 % Erhöhung der Energieeffizienz, 20 % einheimische erneuerbare Energien sowie 20 % weniger Treibhausgase gegenüber 1990 (Quelle: Energiebündel Liechtenstein) vor.

2012 hat die Regierung die Energiestrategie 2020 verabschiedet und seither konkret an der Umsetzung der darin formulierten Ziele gearbeitet. Mit einer im Jahr 2017 publizierten Zwischenbilanz wurde deutlich, dass zwar in Sachen Energieeffizienz viel erreicht, allerdings bei den erneuerbaren Energien weniger umgesetzt wurde als erhofft. Die Regierung will nun eine langfristige Vision für die Energiepolitik mit dem Horizont 2050 erarbeiten. Daraus wird als konkreter Zwischenschritt die Energiestrategie 2030 definiert. Das Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft und Sport hat dazu am 11. Dezember 2018 einen öffentlichen Workshop, zu dem die Regierung die Bevölkerung eingeladen hatte, veranstaltet. Folgende Handlungsfelder wurden definiert: Gebäude/Prozesse, Mobilität/Verkehr und Erzeugung/Beschaffung. Die Ergebnisse werden in die Erarbeitung der Energiestrategie 2030 einfliessen (Quelle: Regierung des Fürstentum Liechtenstein).

Die VP Bank hat in den vergangenen 11 Jahren vielfältige energetische Massnahmen mit einem erheblichen finanziellen Volumen umgesetzt und damit einen nicht unerheblichen Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Zum elften Mal erscheint der Energiebericht und liefert Zahlen, Daten und Fakten zum gesamten Energiesystem der VP Bank AG. Aber was zeigen uns diese Informationen und Auswertungen?

Der Energiebericht führt uns vor Augen, dass die VP Bank AG seit elf Jahren eine ganzheitliche, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Energiebewirtschaftung betreibt. Das heisst aber auch immer «Mit guten Beispielen vorangehen». Die kontinuierlichen Bemühungen der VP Bank AG um Verbesserungen in der Energieeffizienz zeigen sich eindrücklich in den Energiekennzahlen, die seit 2009 in der Energiebuchhaltung ausgewertet werden.

Ich hoffe, dass der vorliegende Bericht nicht nur einen interessanten Einblick in die Energiebewirtschaftung der VP Bank AG bietet. Er soll dazu anregen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sein eigenes Verhalten in Bezug auf die Energieanwendung zu reflektieren.



Karlheinz Frick  
Leiter Facility Management & Services

## 1. Einleitung

Die Energiewende ist eine der bedeutendsten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und wird zu einer Umgestaltung der Energieversorgung insgesamt führen. Ziele sind der Schutz der Umwelt und die Schonung der Ressourcen. Die digitale Transformation der Energiewirtschaft ist integraler Bestandteil der Energiewende.

Die intelligente Infrastruktur ist das Tor zur digitalen Energiewelt. Durch die genaue Erfassung der Energieflüsse (Smart Meter) können zum Beispiel Energielieferanten ihre zu liefernden Energiemengen bereits im Vorfeld bestimmen und so teure Zukäufe vermeiden.

Der vorliegende Bericht zeigt einen Überblick über den Energieverbrauch der VP Bank AG, Standort Vaduz und Triesen (ZT, HG, GI, DC Eschen), für die Jahre 2009 - 2019.


## 2. Ziel

Ziel des Energieberichtes ist es, die Fortschritte der VP Bank im sparsamen Umgang mit den Energieresourcen in den Liegenschaften zu dokumentieren, auszuwerten und anschaulich darzustellen. Weiterhin dient dieser Energiebericht dazu, Schwachstellen bei der Heiz- und Kälteenergie sowie Strombewirtschaftung in den Liegenschaften zu erkennen und zu analysieren. Als Grundlage dafür dient die Einführung einer systematischen Energiebuchhaltung.

## 3. OE Facility Management & Services

### 3.1. OE Facility Management & Services

Für die vorliegende Energiedatenerhebung zeichnet die OE Facility Management & Services (FCG) verantwortlich. Die Daten werden regelmässig erhoben, teils durch Ablesungen vor Ort oder direkt über das hausinterne Gebäudeleitsystem erfasst. Eine Verfeinerung der Daten ist im Bestreben der Einheit und wird weiterhin ausgebaut. Sie finden in den VP Bank Liegenschaften eine gemeinschaftlich zu nutzende Basisstruktur vor, die von uns ständig betreut und gepflegt wird.

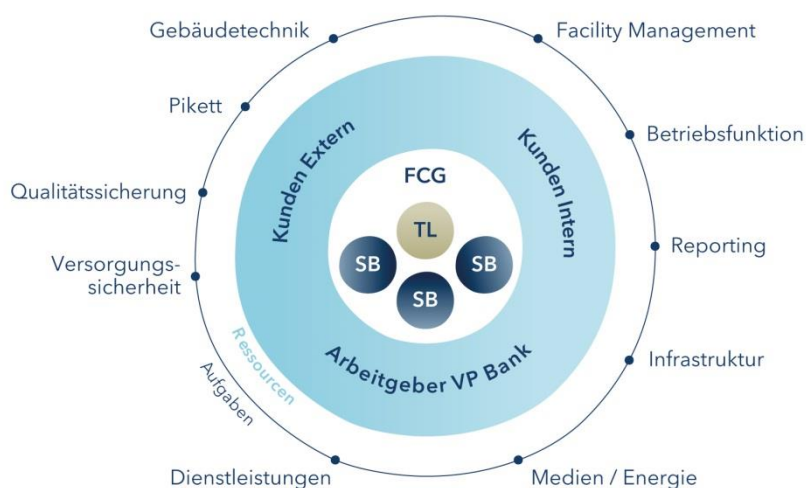

OE Facility Management & Services (TL = Teamleiter, SB = Sachbearbeiter)

## 3.2. Projekte

Folgend ein Auszug aus realisierten und laufenden Projekten aus 2019.

Beim Sanieren von bestehenden Anlagen ist das primäre Ziel, den Energieverbrauch und die Betriebskosten zu senken. Das Thema Energieeffizienz steht heute beim Anforderungskatalog von Anlagen nebst dem Preis an oberster Stelle. Auch beim Sanieren von bestehenden Anlagen ist daher das oberste Ziel, den Energieverbrauch zu senken.

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das Team FCG, das einen massgeblichen Teil dazu beigetragen hat, dass die folgenden Projekte erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

### 3.2.1. Modernisierung Gebäudeleitsystem, Zentrum Triesen


Gebäudeautomation, also die Vernetzung von Heizung, Beleuchtung, Belüftung, Kühlung, Beschattung und weiteren Anlagen, macht Gebäude intelligent. Die Gebäudeintelligenz ist jedoch nur vollkommen, wenn alle Gewerke miteinander vernetzt sind und in der Lage sind, untereinander Informationen auszutauschen und diese auszuwerten. Komplett vernetzte Systeme sind der Schlüssel zur Energieeffizienz und somit Kosteneffizienz eines Gebäudes.

Seit 2007 hat die Firma Siemens Building Technologies das System VISONIK PRV2 abgekündigt. Das bedeutet Einstellung des Sortimentes für Neuverkauf von Neuanlagen und Erweiterungen bis Ende 2016.

Für die Migration der Automationsebene stehen die kompakten und modularen Automationsstationen Desigo PX zur Verfügung. Mit dieser Migrationslösung kann das vorhandene Gebäudeautomationssystem VISONIK Schritt für Schritt auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden und so die Verfügbarkeit der Anlagen verbessert werden. Dies schont unser Instandhaltungsbudget und reduziert durch modernste Regelstrategien den Energieverbrauch.

Gleichzeitig setzen wir auf die Gebäudemanagementstation Desigo CC. Als offene Plattform unterstützt Desigo CC eine Vielzahl von Standardprotokollen, darunter beispielsweise BACnet, OPC und andere IT Standards, und ermöglicht damit auch die Integration von Produkten anderer Hersteller.

2018 erfolgten sämtliche Vorbereitungsarbeiten, sodass anfangs 2019 die Gebäude Giessen und Hauptgebäude auf die neue CC Plattform integriert wurden. Zugleich wurde im ersten Halbjahr 2019 die Modernisierung im Zentrum Triesen umgesetzt.

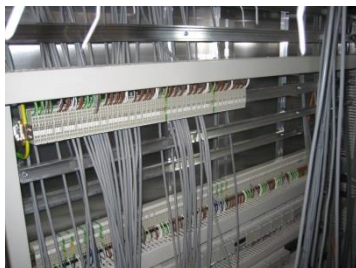

Modernisierung unserer Gebäudeautomation – Schritt für Schritt in eine energieeffiziente Zukunft!

Detailansicht eines Teils der erforderlichen Steuerungseinheiten: Dank Mess-, Steuer- und Leitsystemtechnik lassen sich sämtliche Betriebsprozesse steuern und auch visualisieren.

### 3.2.2. Neumöblierung

Ergonomie und Gesundheit haben bei der VP Bank AG einen hohen Stellenwert.

Mit den Umbauarbeiten im Hauptgebäude «Open Space Büros» erfolgte zugleich auch der Start für die Neumöblierung.

Sämtliche Arbeitsplätze im Hauptgebäude und im Haus Giessen sind neu mit einem Sitz/Steh-Arbeits-tisch ausgestattet. Das Produkt Lift Desk Pure von BENE in Verbindung mit dem Erweiterungspaneel T-Panel Curve und einem ausziehbaren Apothekerschrank als Stauraum bildet neu eine Arbeitsplatz-Ein-heit.

Der Schreibtisch ist für wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen geeignet. Die Steh-Sitz-Dynamik ent-lastet den Rücken und wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus.

Der Apothekerschrank bietet Stauraum direkt am Arbeitsplatz und auch ein zusätzliches Plus an Komfort mit der Möglichkeit einer visuellen Abschirmung. Je nach Öffnung des Schrankes ist der Grad der Ab-schirmung frei wählbar.




Die höhenverstellbaren Arbeitstische ermöglichen wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen. Kompakt und vielseitig bie-tet der Apothekerschrank Ordnung und Übersicht auf einen Blick.

### 3.2.3. Refresh Hauptgebäude Treppenhaus und Diensträume

Anschliessend an den Umbau der Büroräumlichkeiten zu Open Space Büros, die wir anfangs 2019 abschliessen konnten, folgte die Sanierung der Treppenhäuser, WC-Anlagen und Diensträume. Die Umbauarbeiten führten wir in zwei Etappen durch, dadurch wurden unsere Mitarbeiter von den Arbeiten nicht zu stark beeinträchtigt. Mit der Sanierung der WC-Anlagen konnten zusätzliche Invalidengerechte WC-Anlagen realisiert werden. Die gesamten technischen Installationen mussten an die bestehende Infrastruktur angepasst oder gar erneuert werden. Die Beleuchtung in den WC-Anlagen und Treppenhäusern wurde mit der LED Technologie ausgeführt.



Die alten WC-Anlagen wurden abgebrochen, Wände versetzt und wieder neu erstellt. Abschliessend konnten attraktive WC-Anlagen realisiert werden.

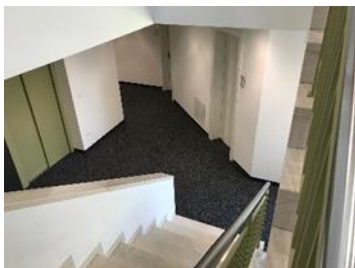


Der Abschluss der Sanierung im Hauptgebäude bildete der Refresh Treppenhaus mit den jeweiligen Diensträumen. In allen Räumlichkeiten setzen wir auf LED Leuchtmittel.

### 3.2.4. Erweiterung der E-Ladestationen

Viele sprechen über die Zukunft, wir gehen sie an.

In den Tiefgaragen Vaduz und Triesen haben wir weitere Ladestationen für Elektrofahrzeuge unserer Mitarbeiter und Kunden installiert.

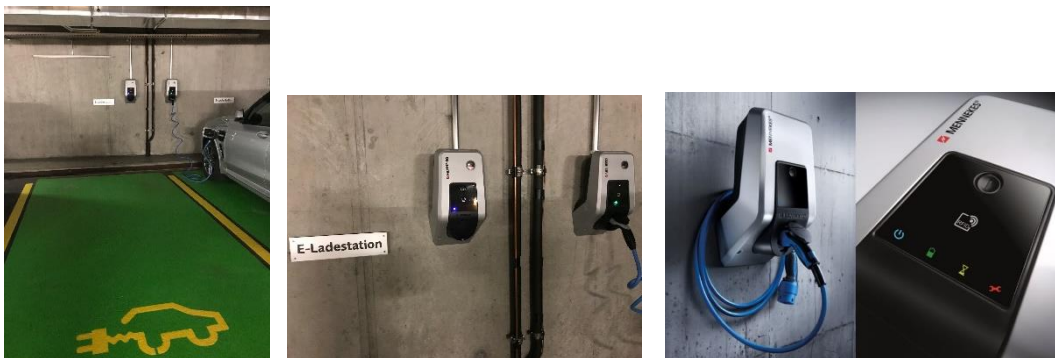

Das MENNEKES-System (Typ 2) ist europaweit als Standard definiert. Ab 2017 sollen in Europa neue Elektrofahrzeuge mit diesem System angeboten werden.

### 3.2.5. Photovoltaik Anlage Hauptgebäude und Zentrum Triesen

2017 konnte die neue Photovoltaik Anlage auf dem Dach des Haus Giessen in Betrieb genommen werden. Die 17 kWp (kWp = Spitzennennleistung) Anlage lieferte 2018 einen Jahresertrag von rund 20'000 kWh. Damit wurden die theoretisch zu erwarteten 17'000 kWh schon im ersten Jahr übertroffen.

Im Jahr 2018 starteten wir mit einem weiteren Photovoltaik Projekt, diesmal auf dem Dach des Hauptgebäudes. Bis Ende 2018 wurde dieses Projekt soweit vorbereitet, dass anfangs 2019 die Umsetzung erfolgen konnte.

Neu versorgt eine 46 kWp Anlage das Hauptgebäude mit Strom, da der erzeugte Strom vollumfänglich in das interne Stromnetz eingespeist wird.

Es wird mit einem Jahresertrag von ca. 41'000 kWh gerechnet. Damit könnte man etwa 7 Einfamilienhäuser mit je 4 Personen versorgen.



Dachaufsicht Hauptgebäude mit der 46 kWp Anlage. Auf drei verschiedenen Dachflächen wurde die Photovoltaik Anlage erstellt.



Im Jahr 2019 starteten wir mit einem weiteren Photovoltaik Projekt, diesmal auf dem Dach des Gebäudes Zentrum Triesen. Bis Ende 2019 wurde mit den Projektarbeiten soweit begonnen, dass anfangs 2020 die Inbetriebnahme erfolgen konnte.


Mit der Fertigstellung wird uns eine weitere 163 kWp Photovoltaikanlage mit Strom versorgen. Die Anlage wird uns einen theoretischen Jahresertrag von ca. 160'000 kWh liefern.



Dachaufsicht Zentrum Triesen, hier laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Installation einer 163 kWp PV Anlage. Die Anlage wird auf drei Dachflächen realisiert.

### 3.2.6. LiStrom Natur ab 2017

100 % Ökostrom aus 85.5 % Liechtensteiner Wasserkraft (Kraftwerke Samina, Lawena und Letzana) und 14.5 % aus Liechtensteiner Photovoltaik-Anlagen.

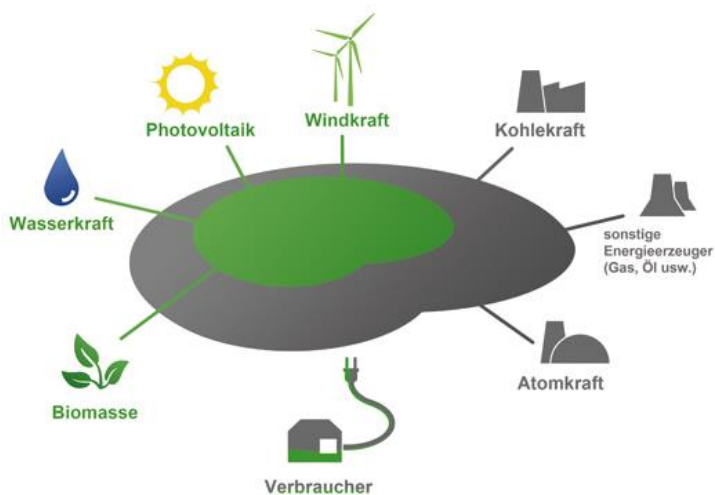

Quelle: [www.eike-klima.energie.eu](http://www.eike-klima.energie.eu)

### 3.3. Zusammenfassung

#### Klimadaten

Mit 3'254 Heizgradtagen war das Jahr 2013 das kälteste Jahr der letzten sechs Jahre, das Jahr 2014 hingegen mit 2'382 Heizgradtagen das wärmste Jahr seit Einführung der Energiebuchhaltung. Das Jahr 2015 war mit 3'111 Heizgradtagen kälter als das Vorjahr. Auch 2016 und 2017 waren eher kältere Klimajahre mit 3'052 bzw. 3'100 Heizgradtagen. 2018 und 2019 waren warme Kalenderjahre mit 2'552 bzw. 2'585 Heizgradtagen.

#### Energie- und Wasserpreise

Der Strompreis ist gegenüber 2009 um ca. 40 % gesunken. Erdgas hat sich nach einem Anstieg bis 2013 die fünf Jahre bis 2018 kontinuierlich um 33 % verbilligt. Im letzten Jahr ist der Erdgaspreis allerdings wieder um 24 % gestiegen. Der Wasserpreis ist trotz minimaler Steigerung in 2019 immer noch auf einem tiefen Niveau.

#### Aufteilung Mitarbeiter auf Liegenschaften

In den im Bericht berücksichtigten Liegenschaften arbeiteten im Jahr 2019 durchschnittlich ca. 603 Personen.

Die Aufteilung wie folgt:

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Hauptgebäude	128	94	98	92	85	111	110	108
Giessen	136	146	133	119	108	110	130	125
Zentrum Triesen	339	355	332	331	320	25	230	225
Haus Konrad	In HG	In HG	In HG	In HG	In HG	In HG	In HG	26
Haus Frommelt								15

#### Stromverbrauch

Der gesamte Stromverbrauch hat sich seit 2009 über alle Liegenschaften um ca. 41 % reduziert. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Stromverbrauch ohne den Heizenergieanteil für die Wärmepumpe um weitere 3 % gesenkt werden. Der Gesamtstromverbrauch inkl. Wärmepumpe ist im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleichgeblieben.

#### Heizöl

Seit September 2014 wird aufgrund der neuen Erdgasheizung im Hauptgebäude kein Heizöl mehr gebraucht.

#### Erdgas

2015 hat sich der sehr niedrige Erdgasverbrauch aus 2014 aufgrund der deutlich tieferen Aussentemperaturen und aufgrund vom Umstieg im Hauptgebäude von Heizöl auf Erdgas etwas mehr als verdoppelt. 2016 ist der Erdgasverbrauch bei ähnlichen Aussentemperaturen wieder um ca. 12 % gesunken. 2017 ist der Erdgasverbrauch wieder deutlich um 73 % gestiegen. Dafür waren das Zentrum Triesen sowie das Hauptgebäude gleichermassen verantwortlich. 2018 konnte der Erdgasverbrauch in beiden Gebäuden zusammen wieder um 15 % gesenkt werden. In 2019 ist der Erdgasverbrauch für beide Gebäude wieder auf das Niveau von 2017 gestiegen, was hauptsächlich am Mehrverbrauch im Nov./Dez. im Zentrum Triesen liegt.

### Wasser

2015 ist der Wasserverbrauch wieder um 9 % auf das Niveau von 2012 gestiegen, was am Anstieg der Mitarbeiterzahlen um 9 % liegt. 2016 ist der Wasserverbrauch um ca. 3 % gestiegen, was mit dem Anstieg der Mitarbeiterzahlen um ca. 3 % korrespondiert. Auch im Jahr 2017 ist der Wasserverbrauch zusammen mit der Mitarbeiterzahl weiter gestiegen. 2018 ist der Wasserverbrauch im Vergleich zum Vorjahr nochmals um ca. 3 % angestiegen. In 2019 konnte trotz geringfügiger Zunahme der Mitarbeiterzahl der Wasserverbrauch wieder um 3 % gesenkt werden.

### Strom für Rechenzentren

Von 2009 bis 2015 konnte der Stromverbrauch der Rechenzentren um ca. 30 % gesenkt werden. 2016 ist der Stromverbrauch geringfügig um ca. 1 % gestiegen. Der Anstieg im RZ GI und im DC LLB konnte durch die Reduktion im DC HG fast kompensiert werden. 2018 ist der Stromverbrauch der Rechenzentren um weitere 6 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, obwohl der Gesamtstromverbrauch in etwa gleichgeblieben ist. Der Anteil der Rechenzentren am Gesamtstromverbrauch ist von 25 % auf 27 % gestiegen. 2019 ist der Stromverbrauch der Rechenzentren nochmals deutlich um weitere 16 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, obwohl der Gesamtstromverbrauch in etwa gleichgeblieben ist. Der Anteil der Rechenzentren am Gesamtstromverbrauch ist von 27 % auf 31 % gestiegen.


### Gesamt-Energiekennzahl


Die Gesamt-Energiekennzahl über die drei grossen Liegenschaften ist seit 2009 bis 2019 mit einer Reduktion von knapp 28 % stark rückläufig und liegt jetzt sehr nahe am Zielwert der SIA Kennzahlen.

## 4. OE Technik & Unterhalt

### 4.1. Temperaturverlauf

Die Datenerhebung der Monatsmittel-Aussenlufttemperaturen erfolgte bis 2014 über das Landwirtschaftsamt Fürstentum Liechtenstein (Quelle MeteoSCHWEIZ). Neu wird die Aussentemperatur von einem eigenen Temperaturfühler am Standort Vaduz verwendet.

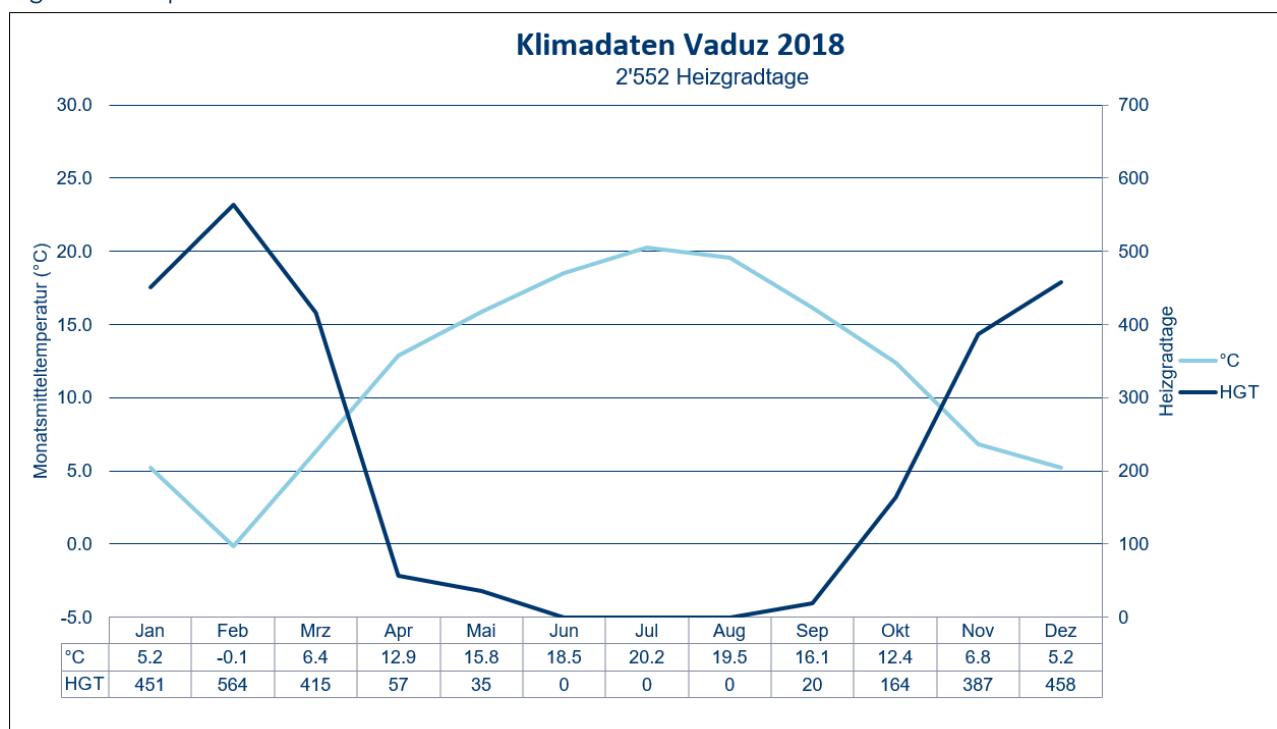

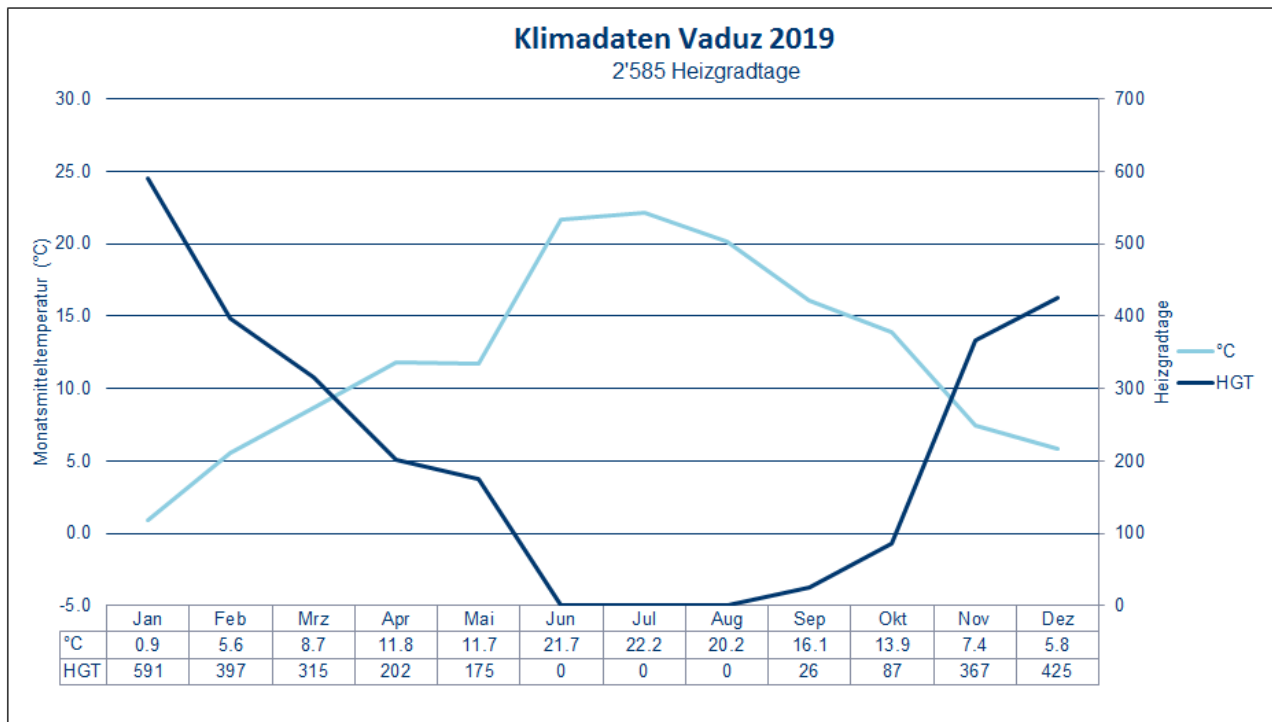

Übersicht der Monatsmitteltemperatur und Heizgradtage gemäss Aussentemperaturfühler Standort Vaduz

Das Wetter hat einen massgeblichen Einfluss auf den Heizenergieverbrauch eines Gebäudes. Die Höhe des Heizenergieverbrauches ist abhängig von den wetterbedingten Schwankungen der Jahrestemperatur. Anhand von sogenannten Heizgradtagen können diese Schwankungen dargestellt werden. Je grösser diese Heizgradzahlen sind, desto kälter war die Witterung in diesem Jahr.

#### Definition Heizgradtage [HGT]:

Zur Berechnung der Heizgradtage (HGT 20/12) wird an jedem Heiztag, einem Tag mit einer Tagesmitteltemperatur von weniger als 12 Grad Celsius, gemessen, um wieviel die tatsächlich festgestellte Aussentemperatur von der angestrebten Innenlufttemperatur von 20 Grad Celsius abweicht.

Die monatlichen Heizgradtage sind die Summe der Differenzen zwischen der Aussentemperatur und der angestrebten Innenlufttemperatur für alle Heiztage eines Monats.


## 4.2. Energie- und Wasserpreise

Die Energie- und Wasserpreise sind aus folgenden Quellen entnommen.

- Stromtarife: Beilage 1 zum gültigen Energieliefervertrag mit der LKW
- Erdgaspreis: LGV-Gasrechnungen
- Heizölpreis: Bundesamt für Statistik (BFS) Schweiz
- Wasserpreis: Gemeinderechnung Triesen und Vaduz (Wasser und Abwasser)

Der Stromtarif ist seit 2009 rückläufig. Erdgas hat sich von 2012 auf 2013 deutlich verteuert, fällt aber seitdem deutlich ab. Der Wasserpreis ist 2015 zwar zum ersten Mal gestiegen, 2017 aber wieder deutlich gesunken. 2018 sind die Preise für Erdgas und Wasser weiter rückläufig, für Strom gab es einen Anstieg, da in einen ökologischen Stromtarif gewechselt wurde. Der Preis für die Netzbenutzung sowie die

Förderabgabe ist im HT/NT Stromtarif nicht eingerechnet. Beim Wasserpreis wurde nur der Tarif für Frischwasser und Abwasser berücksichtigt. Die Zählermiete und andere Grundgebühren sind nicht enthalten.

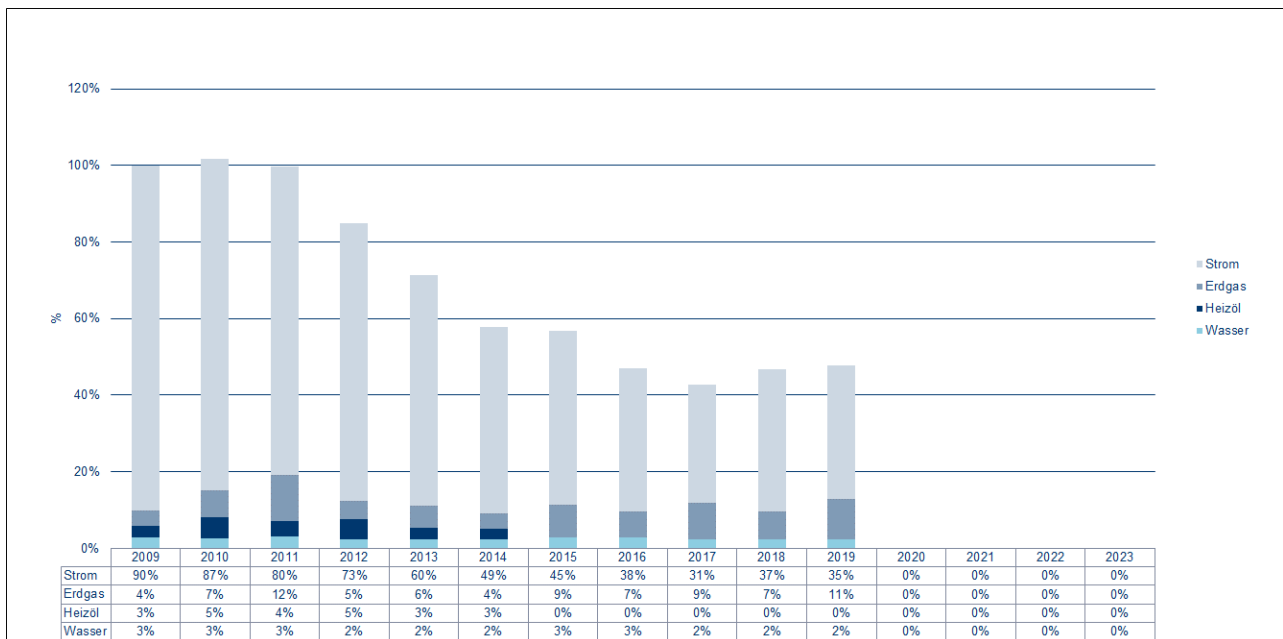

Die Energie- und Wasserkosten sind seit 2009 zum einen durch die umfangreichen Effizienzmassnahmen und zum anderen durch die fallenden Energiepreise bis 2017 gesamthaft um 57 % gesunken. 2018 gab es aufgrund des etwas höheren Strompreises einen Anstieg bei den Energiekosten auf das Niveau von 2016. In 2019 sind die Energiekosten in etwa gleichgeblieben.

## 5. Energie

### 5.1. Strom

Der Bezug an Elektrizität erfolgt über die Liechtensteinische Kraftwerke AG (LKW AG). Ergänzend zur Eigenproduktion bestellen die LKW AG bei ihren Vertragspartnern BKW FMB Energie AG (BKW, ehemals Bernische Kraftwerke AG), AXPO und Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) die Energie.


Der LiStrom Natur Mix, den die LKW AG ab 2018 an die VP-Bank lieferte, wurde aus folgenden Energieträgern erzeugt.

Wasserkraft	85.0	%
Sonnenenergie	15.0	%
Biomasse	0.0	%
Kernenergie	0.0	%
Erdgas / BHKW	0.0	%
Nicht überprüfbare Energieträger	0.0	%


Da die Stromkennzeichnung vom LKW für das Vorjahr immer erst im April des Folgejahres bekannt ist, wird für die Energiebuchhaltung mit dem Strommix des Vorjahres gerechnet.

Der Gesamtstromverbrauch über alle Liegenschaften (Zentrum Triesen, Hauptgebäude, Haus Giessen, ICT bis Juni 2013 und Anteil VP Bank im Rechenzentrum LLB Eschen) ist monatlich mit ca. 250'000 kWh/Monat in etwa konstant.

Seit 2009 hat sich der gesamte Stromverbrauch über alle Liegenschaften zusammen um ca. 32 % bzw. ca. 1'400'000 kWh reduziert. 91 % dieser Stromeinsparung wurde im Gebäudebetrieb der drei Gebäude Zentrum Triesen, Hauptgebäude und Haus Giessen erreicht. Die Stromeinsparung bei den verschiedenen Rechenzentren zusammen macht in etwa 9 % an der Gesamteinsparung aus.

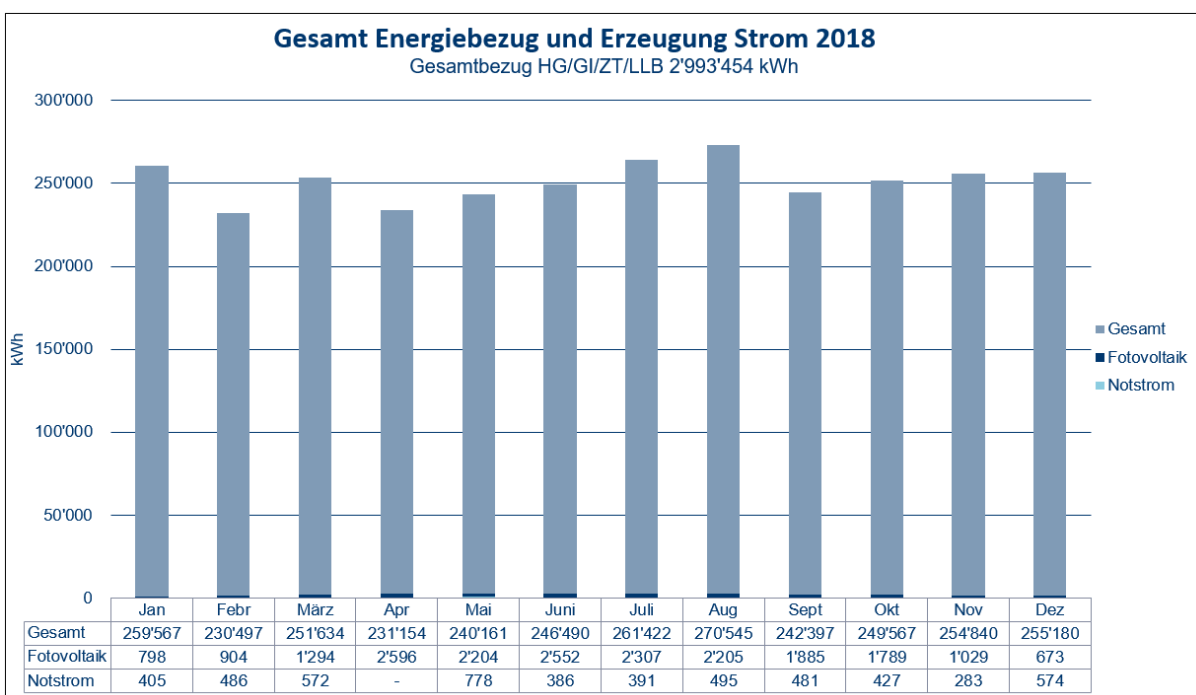

Strom Verbrauchsstatistik der Monate Januar bis Dezember 2018

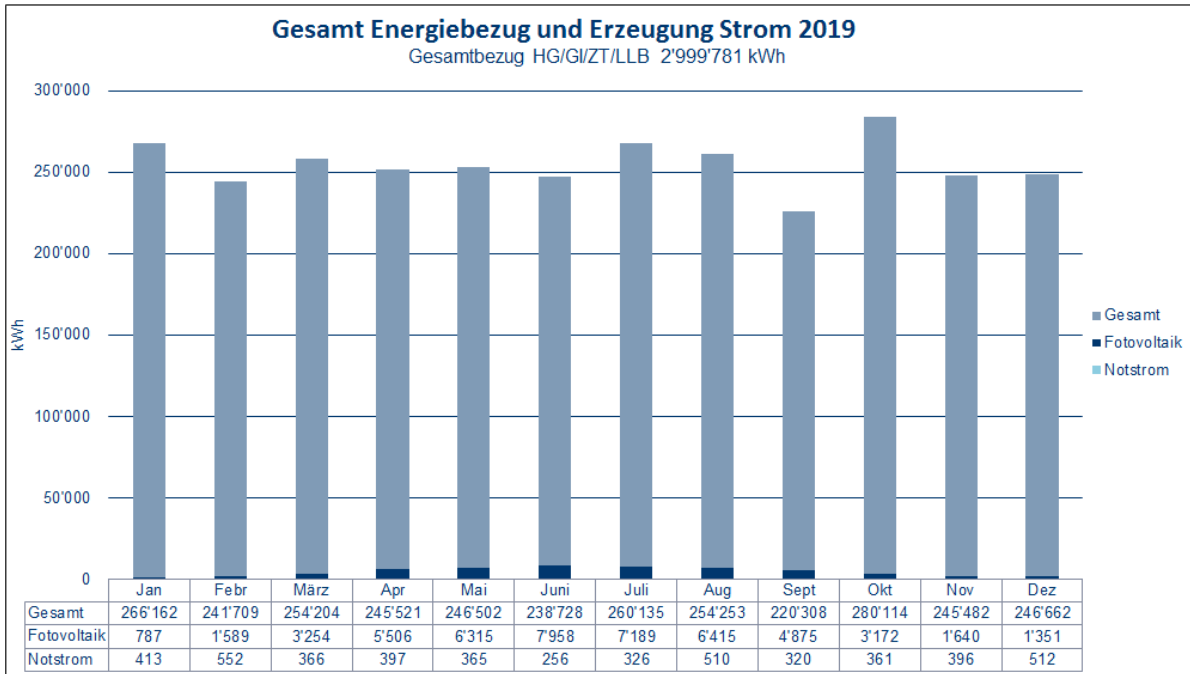


Strom Verbrauchsstatistik der Monate Januar bis Dezember 2019


## 5.2. Stromaufteilung auf Gebäude

Der Gesamtstrombezug teilt sich wie folgt auf die Gebäude auf.

2019 ist der Stromverbrauch in allen Gebäuden zurückgegangen. Im Gegenzug ist der Stromverbrauch im ICT in Eschen (DC LLB) deutlich gestiegen. Der Gesamtstromverbrauch über alle Liegenschaften ist in etwa gleichgeblieben.

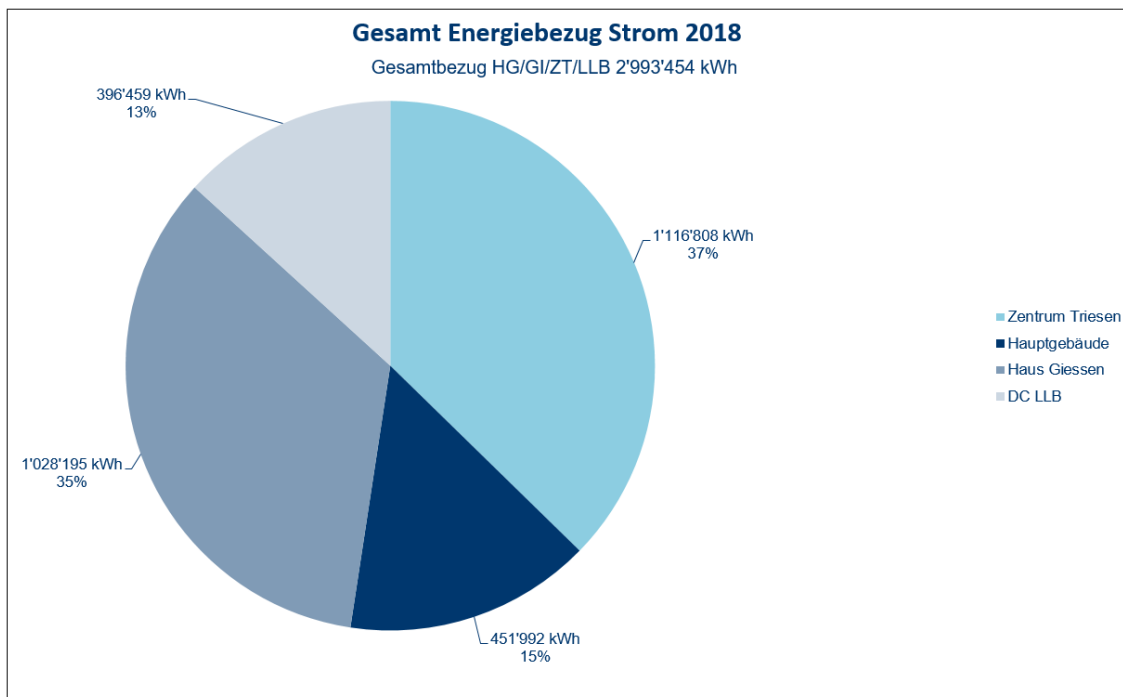

Stromaufteilung auf Gebäude 2018

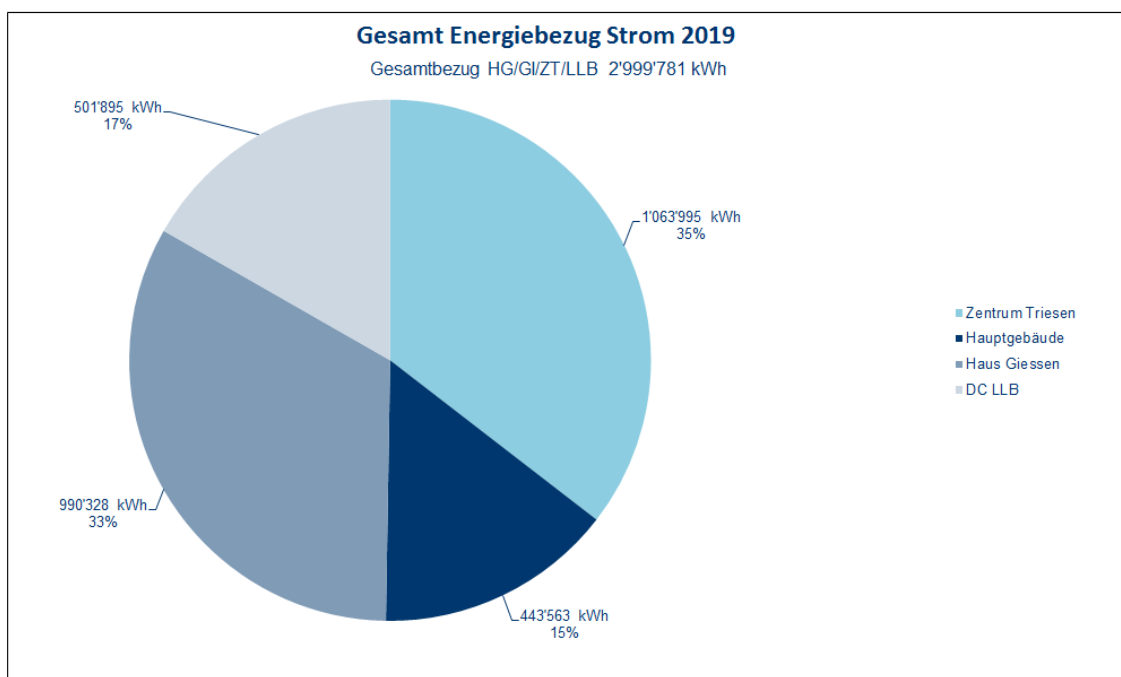

Stromaufteilung auf Gebäude 2019



### 5.3. Heizöl

Ab September 2014 werden die Gebäude Giessen und Hauptgebäude neben der Abwärmenutzung aus der Kälteerzeugung mit Erdgas geheizt wurde.


### 5.4. Erdgas

Ab September 2014 wird auch das Hauptgebäude und das Haus Giessen mit Erdgas geheizt, wenn die Abwärme aus der Kälteerzeugung nicht mehr ausreicht. Trotzdem konnte der Gesamterdgasverbrauch nochmal deutlich zum Vorjahr um weitere 33 % gesenkt werden.


2015 hat sich der sehr niedrige Erdgasverbrauch von 2014 aufgrund der deutlich tieferen Aussen-temperaturen und aufgrund des Umstiegs im Hauptgebäude von Heizöl auf Erdgas etwas mehr als verdoppelt. 2016 ist der Erdgasverbrauch bei ähnlichen Aussentemperaturen wieder um ca. 12 % gesunken.

2017 ist der Erdgasverbrauch wieder deutlich um 73 % gestiegen. Dafür waren das Zentrum Triesen sowie das Hauptgebäude gleichermassen verantwortlich.

2018 konnte der Erdgasverbrauch in beiden Gebäuden wieder deutlich gesenkt werden. Insbesondere wurde im Januar 2018 aufgrund der warmen Witterung nur wenig Erdgas verbraucht. Im Nov./Dez. 2019 wurde im Zentrum Triesen deutlich mehr Erdgas verbraucht als 2018, so dass der Gesamt Erdgasverbrauch wieder auf das Niveau von 2017 angestiegen ist.

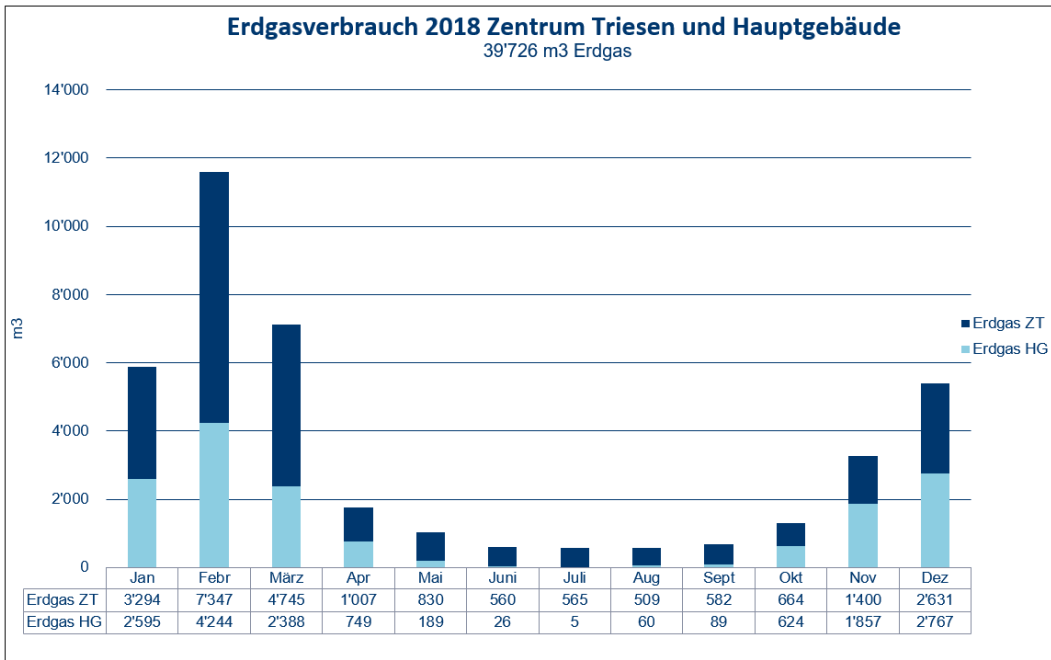

Erdgas Verbrauchsstatistik der Monate Januar bis Dezember 2018

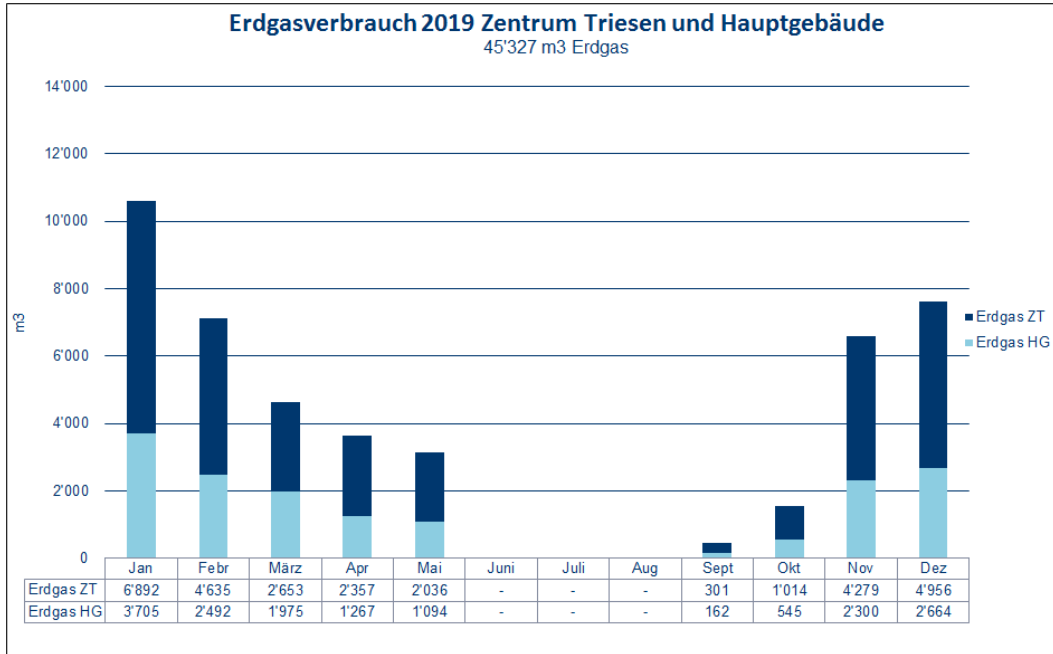

Erdgas Verbrauchsstatistik der Monate Januar bis Dezember 2019

## 5.5. Wasser


Das gesamte in der VP Bank AG verwendete Wasser wird vom öffentlichen Trinkwassernetz bezogen. Das Wasser wird mehrheitlich für den Befeuchtungs- und Sanitärbereich verwendet. Es werden keine Kälteanlagen mit Trinkwasserkühlung betrieben.

	Triesen	Vaduz
Hygienische Beurteilung	Das an die Konsumenten abgegebene Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei	
Chemische Beurteilung	Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung	
Herkunft Jahresmittelwerte	89 % Quellwasser 1 % Grundwasser 10 % Quellwasser von T'berg	85 % Quellwasser 1 % Grundwasser 14 % Quellwasser von T'berg
Behandlung	Quellwasser: UV Entkeimung (physikalisch) Grundwasser: Keine	
Besonderes	Das vom Wasserwerk Triesen und Vaduz gelieferte Trinkwasser hat einen guten Geschmack und ist stets frisch	


Informationen zum Trinkwasser 2019/2020 (Stand 5. März 2020) der Gemeinde Triesen

Informationen zum Trinkwasser 2018/2019 (Stand 13. März 2019) der Gemeinde Vaduz

- 2014 konnte der Wasserverbrauch um weitere 2 % gesenkt werden. Auch diesmal hat das Haus Giessen den grössten Anteil an der Wassereinsparung.
- 2015 ist der Wasserverbrauch um 9 % gestiegen, was mit dem Anstieg der Mitarbeiterzahlen um 9 % korrespondiert.
- 2016 ist der Wasserverbrauch um ca. 3 % und 2017 um ca. 8 % gestiegen, was mit dem Anstieg der Mitarbeiterzahlen um ca. 10 % korrespondiert.
- 2017 und auch 2018 ist der Wasserverbrauch aufgrund des Zuwachses an Mitarbeitern weiter stetig gestiegen.
- 2019 ist der Wasserverbrauch trotz leichtem Anstieg bei den Mitarbeiterzahlen um 3 % gesunken.

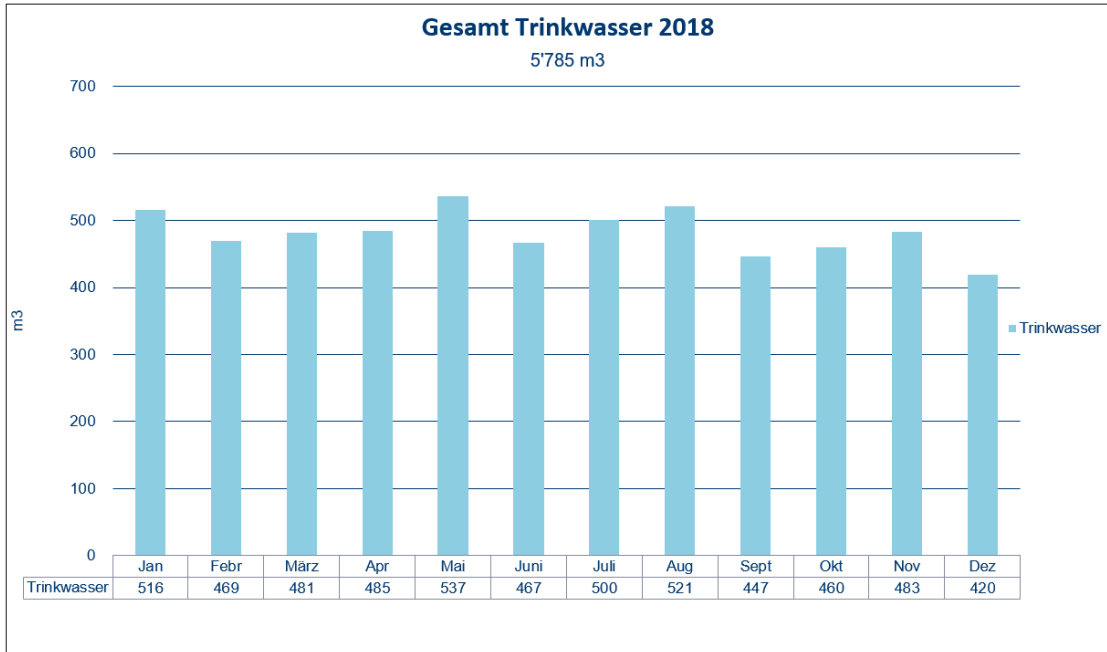


Trinkwasser Verbrauchsstatistik der Monate Januar bis Dezember 2018

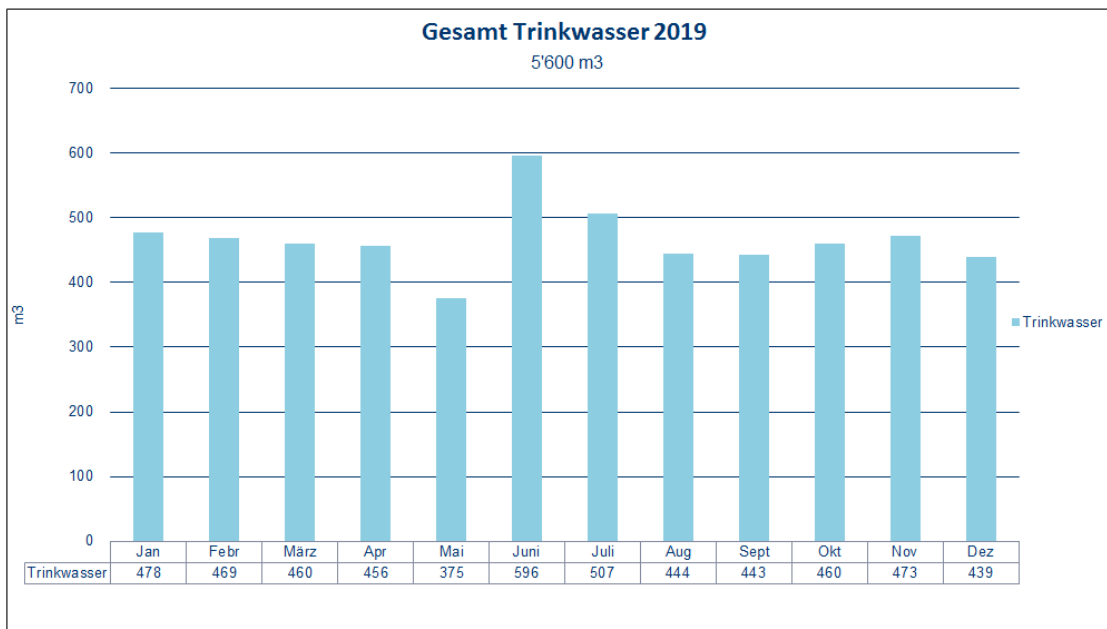


Trinkwasser Verbrauchsstatistik der Monate Januar bis Dezember 2019

### 5.6. Wasseraufteilung auf Gebäude

Der Gesamtwasserbezug teilt sich wie folgt auf die Gebäude auf.

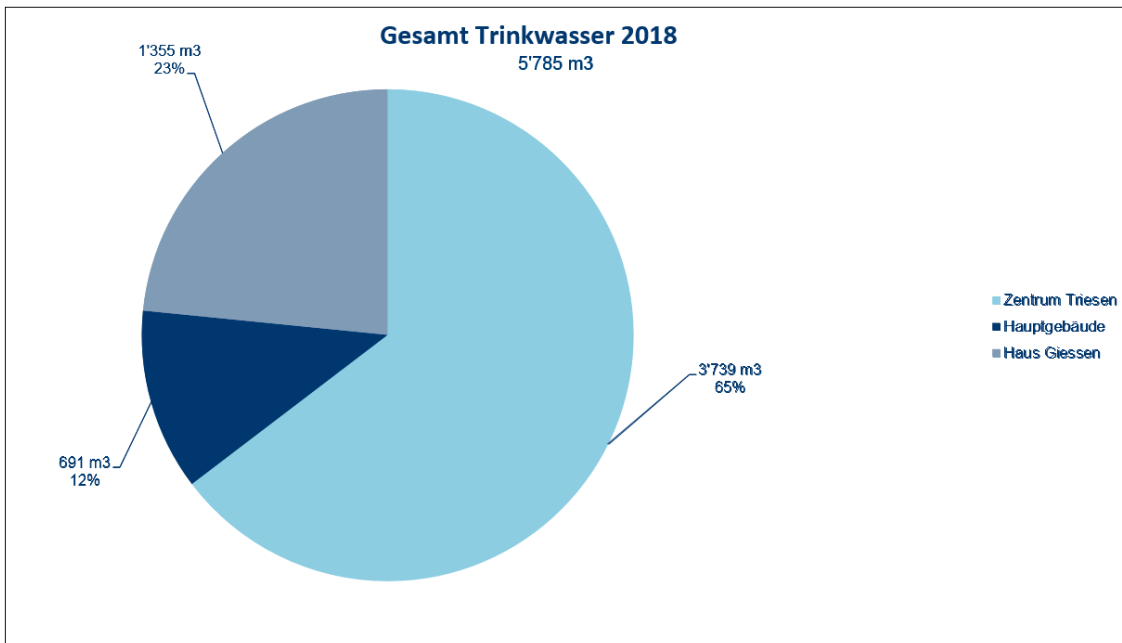

Wasseraufteilung auf Gebäude 2018

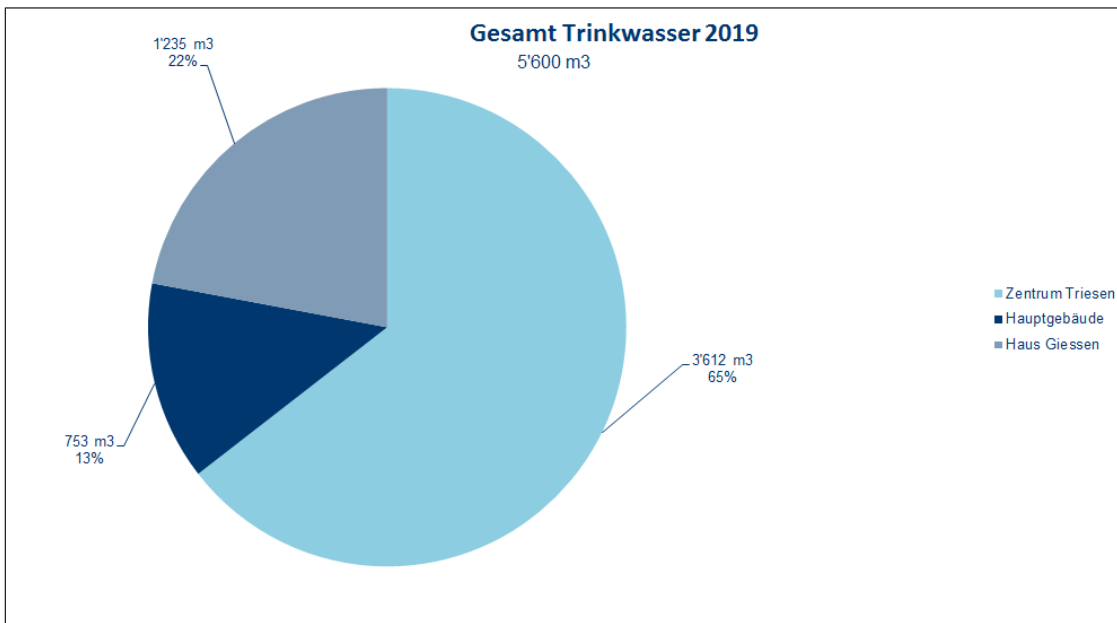

Wasseraufteilung auf Gebäude 2019

## 6. Rechenzentrum / Serverraum

### 6.1. Stromaufteilung

Knapp 25 % der gesamten elektrischen Energie wird bei der VP Bank für die Rechenzentren benötigt. In den folgenden Erhebungen wird lediglich die benötigte elektrische Energie für die ITE Infrastruktur betrachtet. Für die Haustechnik Infrastruktur werden zusätzlich ca. 5 -10 % dieser Energie benötigt. Der Stromverbrauch im RZ Zentrum Triesen hat sich nach dem Teilumzug zum ICT und ins Haus Giessen fast halbiert. Dort hat sich der Stromverbrauch entsprechend erhöht.

Von 2009 bis 2012 konnte der Stromverbrauch der Rechenzentren um ca. 17 % gesenkt werden. Die grösste Reduktion wurde von 2011 auf 2012 mit ca. 12 % Stromeinsparung erreicht.


2013 konnte der Stromverbrauch der Rechenzentren um weitere 16 % gesenkt werden. Insbesondere wurden im RZ Haus Giessen fast 100'000 kWh Strom im Vergleich zum Vorjahr eingespart.



2014 konnte der Stromverbrauch der Rechenzentren um weitere ca. 10'000 kWh reduziert werden. Dabei stieg der Stromverbrauch im ZT Triesen und in Eschen um jeweils ca. 15'000 kWh. Das konnte durch die Stromeinsparung der RZ im Hauptgebäude und im Haus Giessen mehr als ausgeglichen werden.

Auch 2015 ist der Stromverbrauch der Rechenzentren insgesamt weiter gesunken. Dabei konnten weitere ca. 16'000 kWh Strom eingespart werden. Dabei ist der Stromverbrauch in Eschen zwar weiter gestiegen, das konnte aber durch die Einsparungen im ZT, Hauptgebäude und im Haus Giessen mehr als kompensiert werden.


2016 ist der Stromverbrauch der Rechenzentren geringfügig um ca. 1 % gestiegen. Der Anstieg im RZ GI und im DC LLB konnte durch die Reduktion im RZ HG fast kompensiert werden.

2017 ist der Stromverbrauch in den Rechenzentren um ca. 4 % gestiegen. Der Stromverbrauch im ZT, HG und GI ist rückläufig. Im RZ in Eschen ist der Stromverbrauch nochmals nach 21 % in 2018 um 27 % in 2019 gestiegen. Der Trend setzt sich 2018 und 2019 weiter fort.

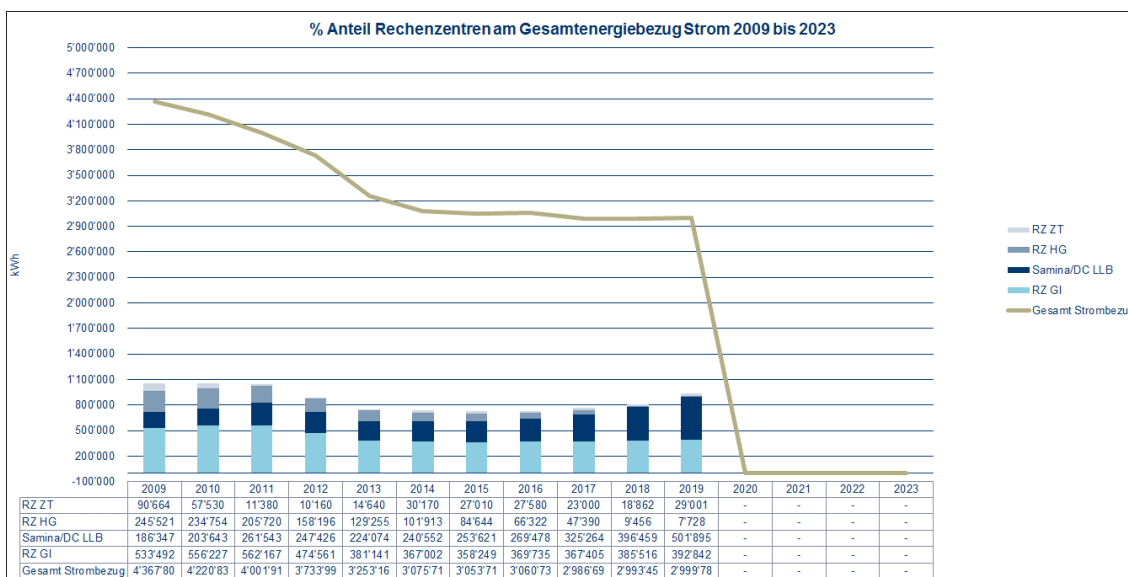


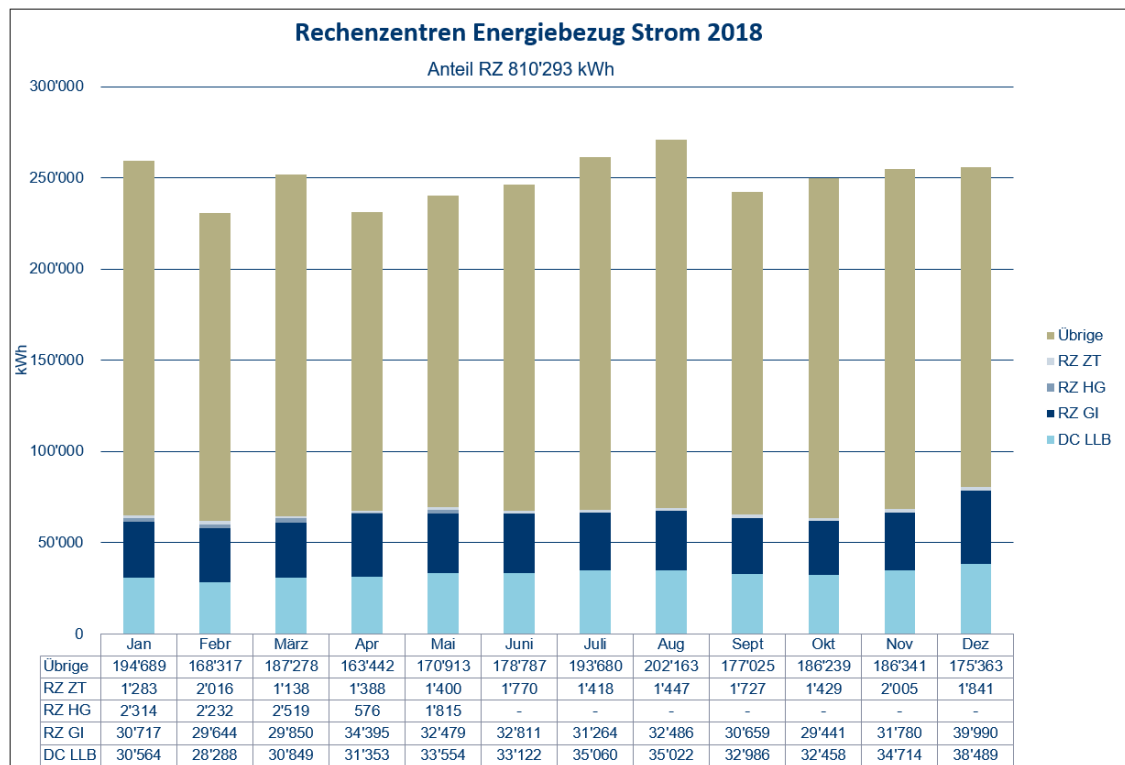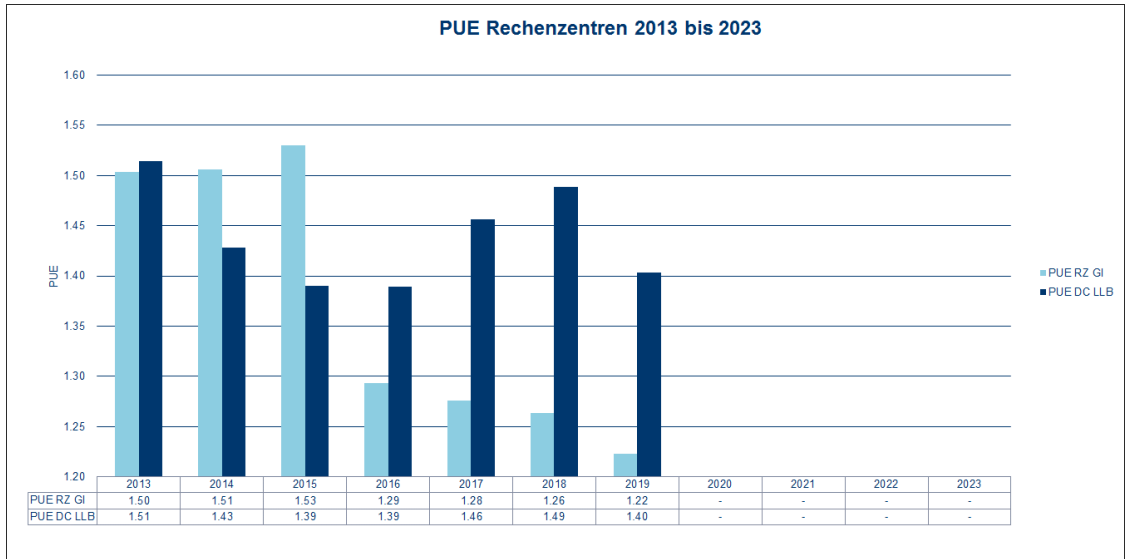

Strom Verbrauchsstatistik Rechenzentren und Gesamtbezug der Monate Januar bis Dezember 2018

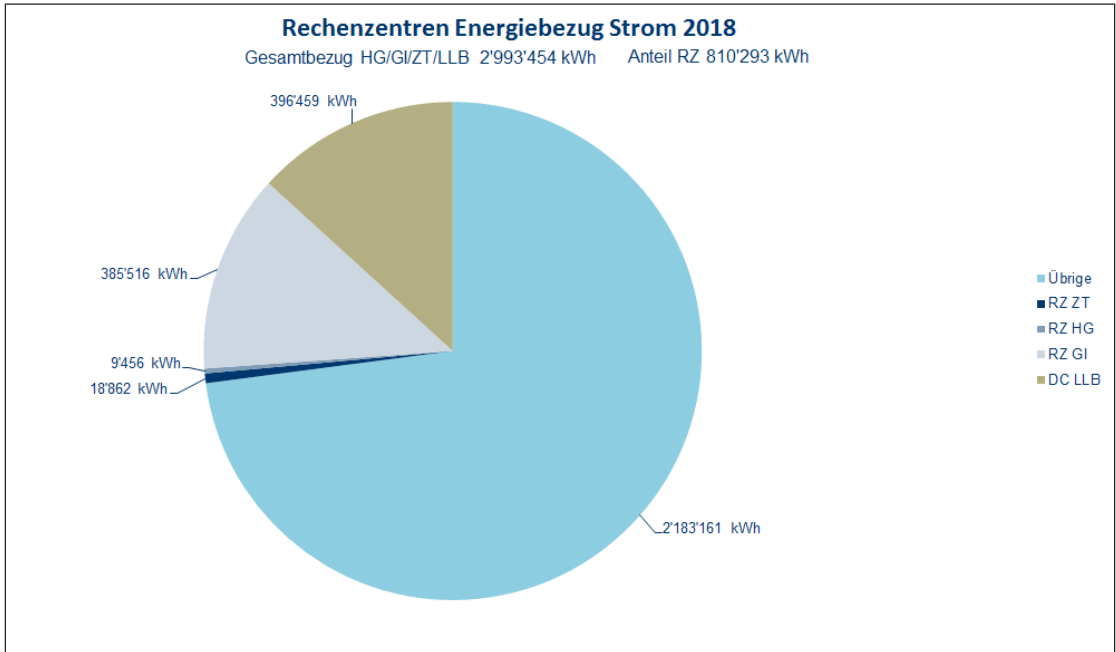


Stromaufteilung auf Rechenzentren 2018

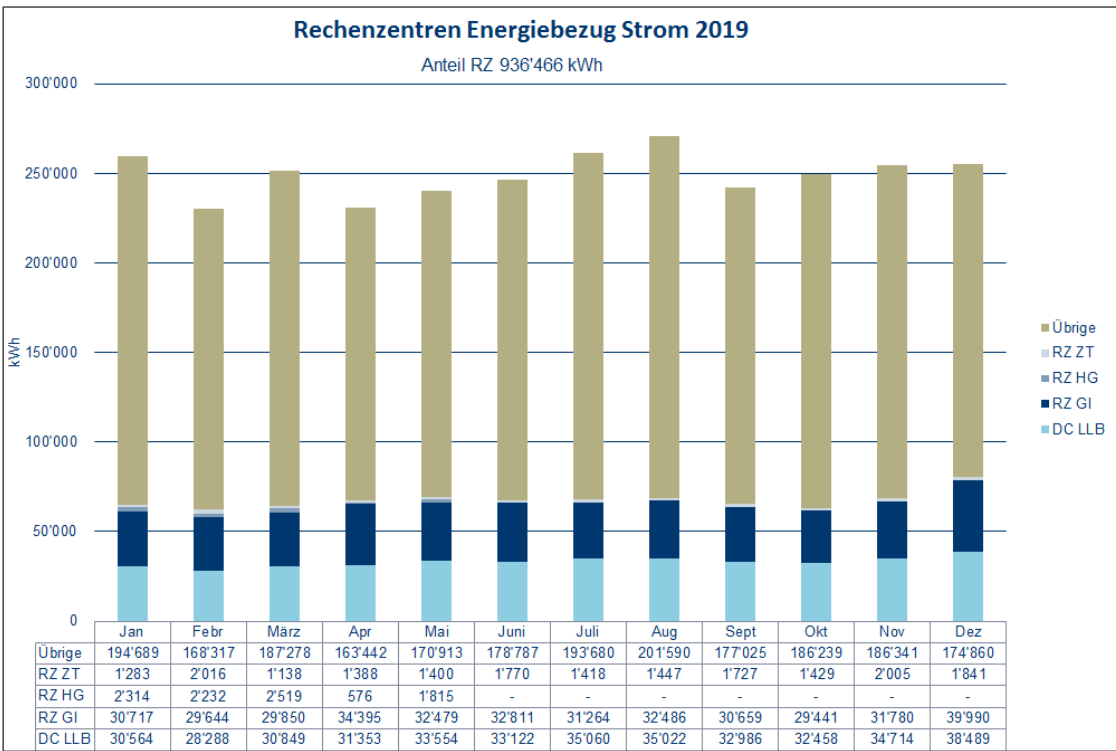

Strom Verbrauchsstatistik Rechenzentren und Gesamtbezug der Monate Januar bis Dezember 2019




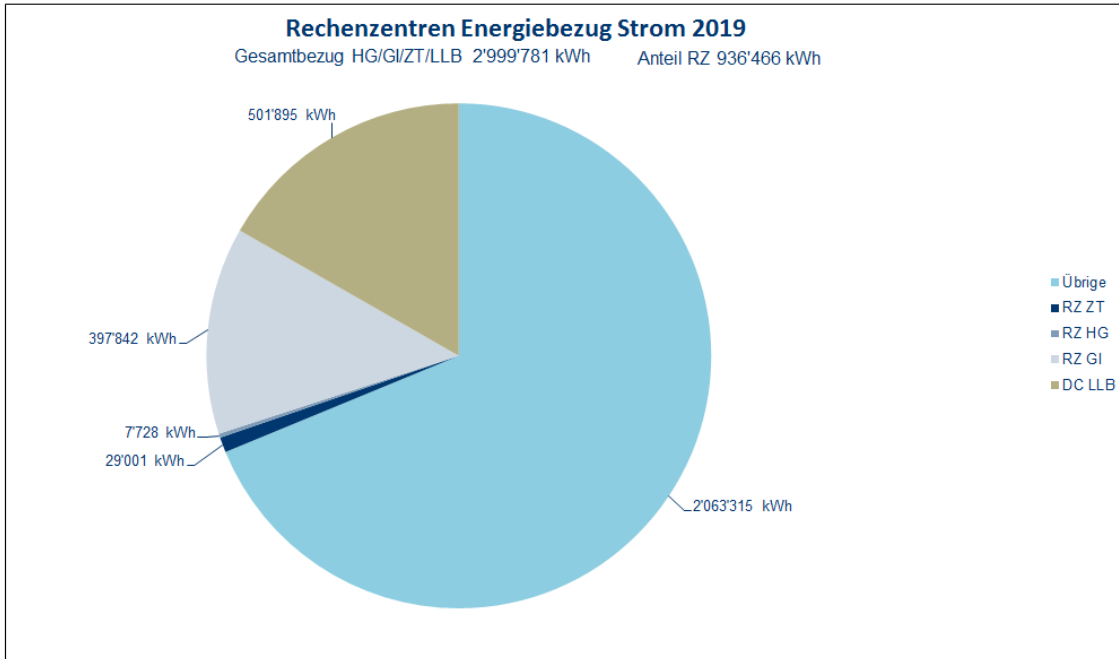

Stromaufteilung auf Rechenzentren 2019


### 6.2. Zentrum Triesen Serverraum, Temperatur / Feuchte

Übersicht über Raumtemperatur und Raumfeuchtigkeit

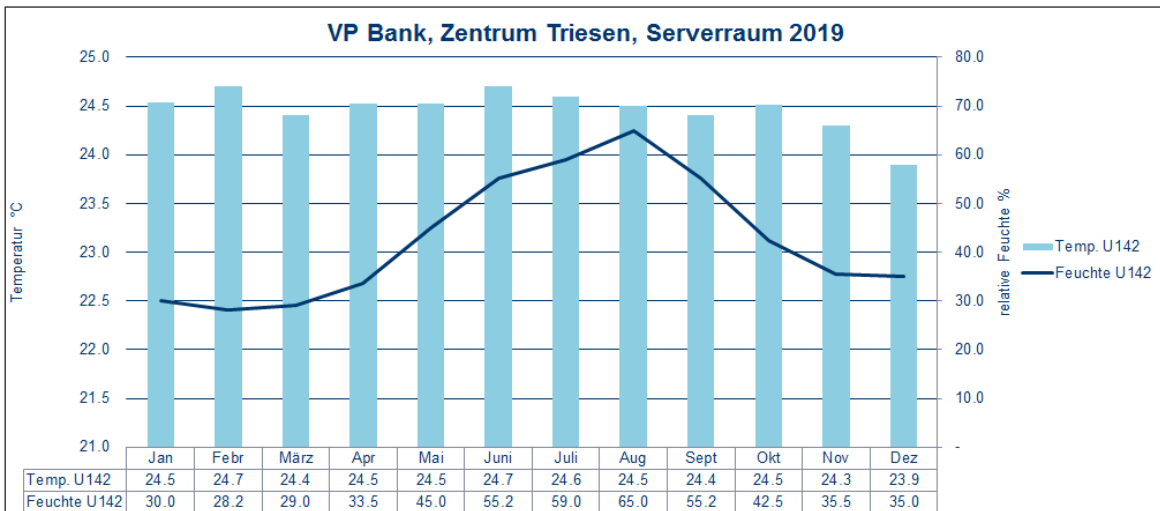


### 6.3. Hauptgebäude Sicherheitsraum

Übersicht über Raumtemperatur und Raumfeuchtigkeit.

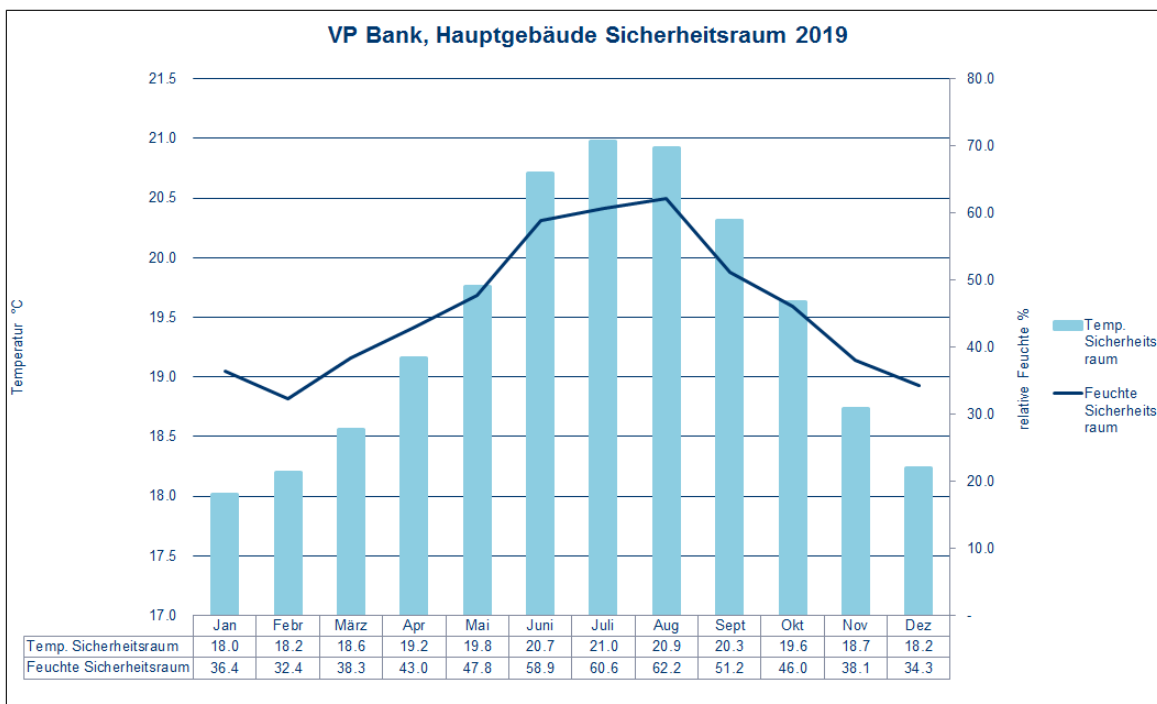


#### 6.4. Giessen RZ 2.UG, USV 1.UG und Technik Handel 4.OG Temperatur / Feuchte

Übersicht über Raumtemperatur und Raumfeuchtigkeit.

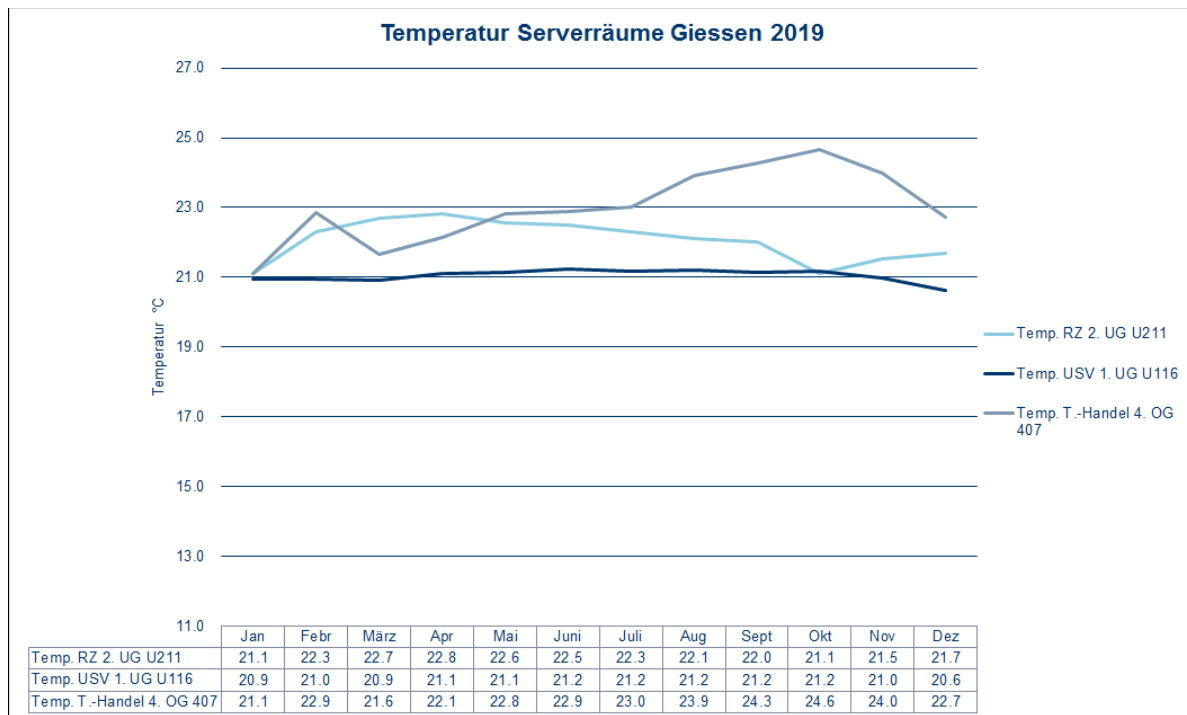


Im Technik Handel 4.OG wurden Systemkomponenten abgebaut und in die Serverräume verlagert. Dadurch konnte die Raumtemperatur erhöht werden.

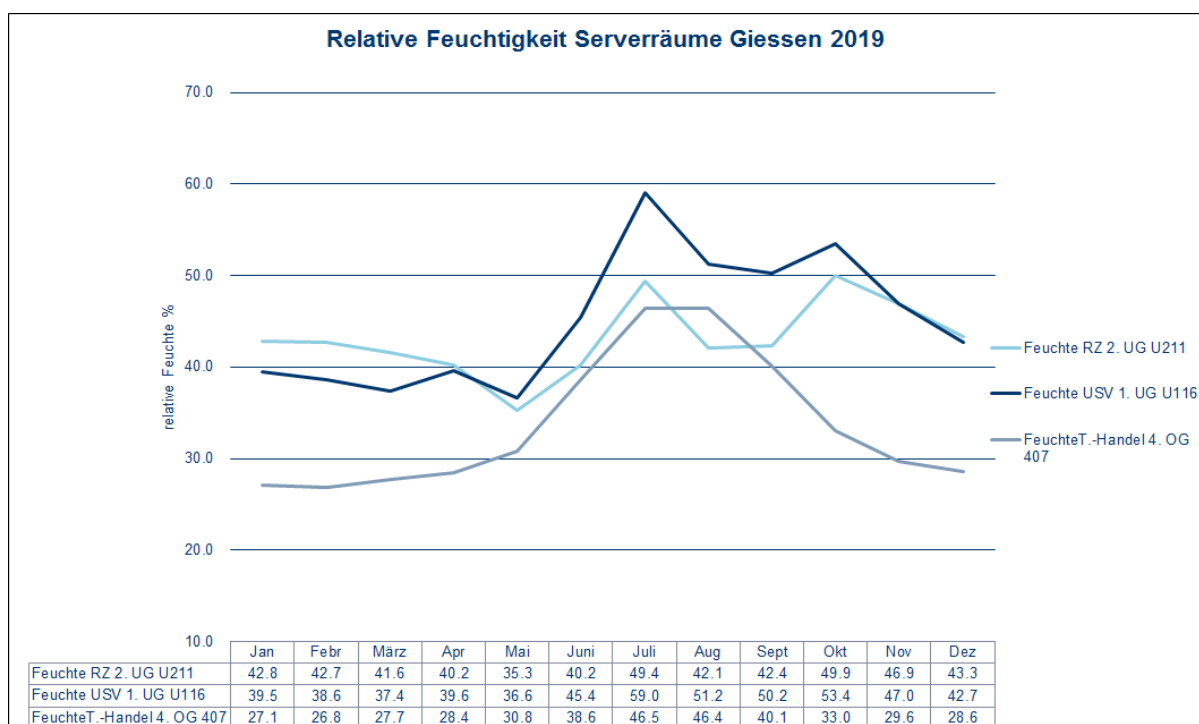

## 7. Kennzahlen


### 7.1. ZT/HG/GI

#### Kennzahlen Stromverbrauch nach SIA Merkblatt 2024

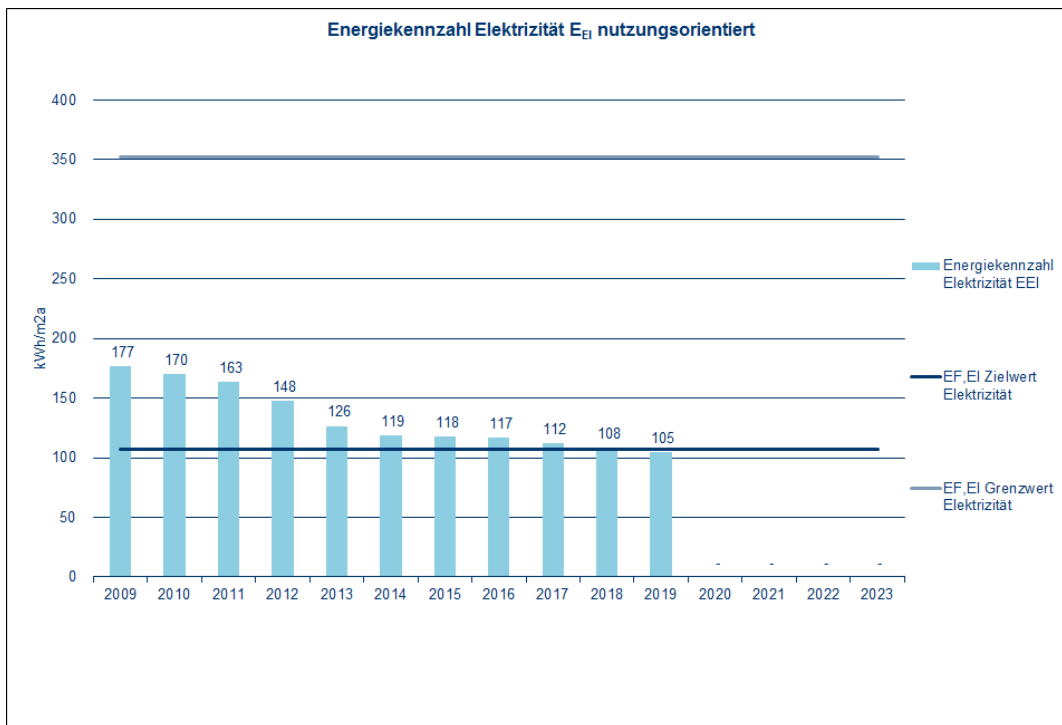


Der Stromverbrauch über die drei grossen Liegenschaften ist seit 2009 rückläufig (ca. 41 %). Im Vergleich zu den SIA Kennzahlen, die die Anteile der verschiedenen Nutzungsbereiche (Rechenzentrum, Büros, Erschliessung, Cafeteria, WCs,...) im Detail erfassen, liegt der Stromverbrauch bereits nahe am Zielwert.

## Kennzahlen Raumwärme nach SIA 380/1 2009

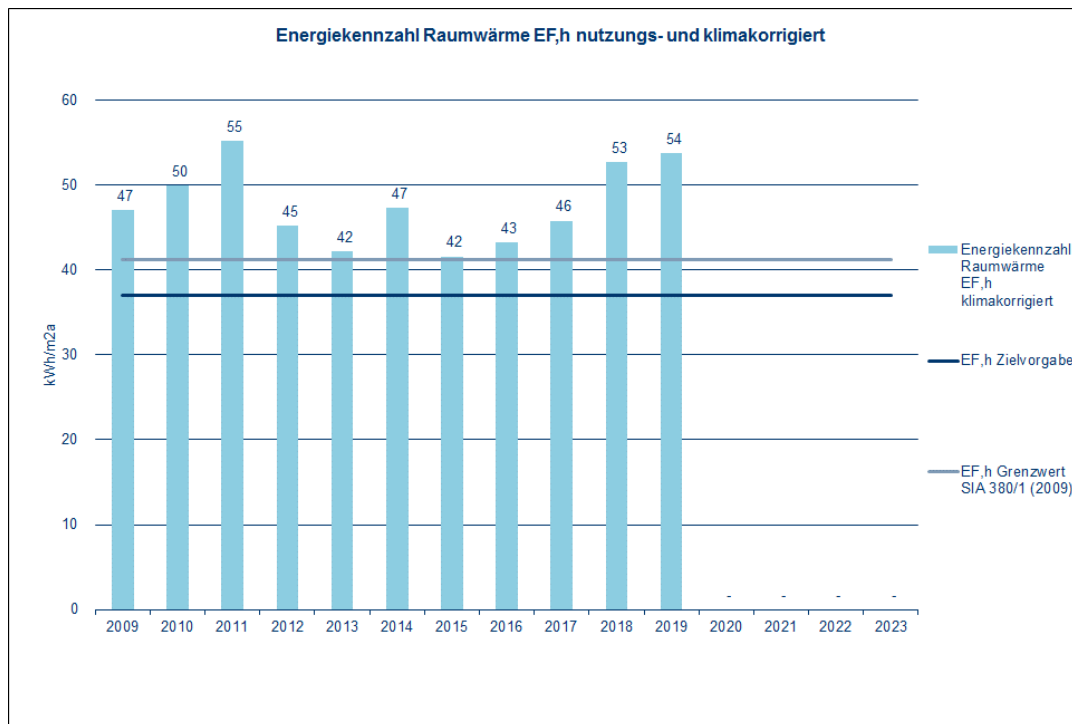


- Der Heizwärmebedarf ist seit 2009 auch Klima-korrigiert deutlich angestiegen. Im Vergleich zum neuen SIA Grenzwert liegt der Gesamtverbrauch über die drei grossen Liegenschaften jetzt deutlich über dem heutigen Neubaustandard.
- 2012 konnte der Klima-korrigierte Heizwärmebedarf wieder deutlich gesenkt werden. Er liegt jetzt unter dem Niveau von 2009 und erreicht fast den Grenzwert für den heutigen Neubaustandard.
- 2013 ist der Klima-korrigierte Heizwärmebedarf weiter gesunken und liegt jetzt praktisch auf dem Neubau-Grenzwert.
- 2014 bis 2017 konnte der Heizwärmebedarf über alle Liegenschaften klimakorrigiert etwa in der Nähe des Neubau-Grenzwertes gehalten werden.
- Da es 2018 und auch 2019 ca. 18 % weniger Heizgradtage gab als im langjährigen Mittel, steigt der Klima-korrigierte Heizwärmebedarf weiter an. Der tatsächliche Heizwärmebedarf ist im Vergleich zu 2017 um ca. 5 % gesunken.

### Kennzahlen Wärme Warmwasser nach SIA Merkblatt 2024

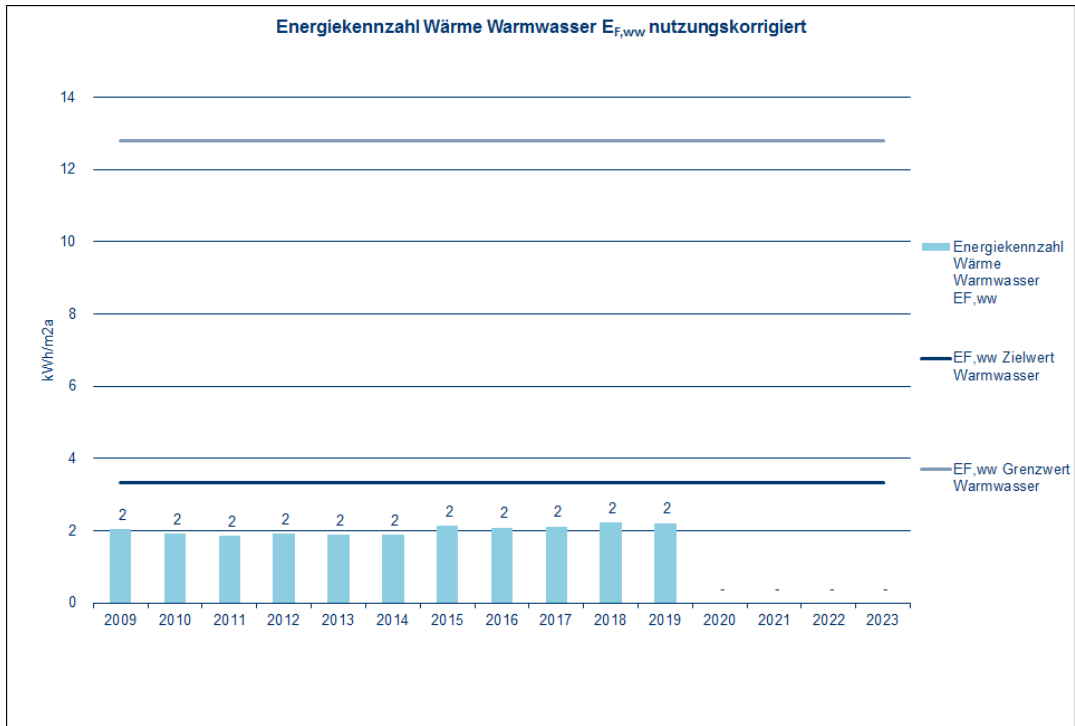


Der Wärmebedarf für das Warmwasser ist sehr gering. Es wird sehr wenig Warmwasser benötigt. Das Warmwasser für den Spülbetrieb in den Cafeterien wird hauptsächlich in den Spülmaschinen verwendet, die das Kaltwasser elektrisch aufheizen.

### Kennzahlen Kühlenergie nach SIA Merkblatt 2024

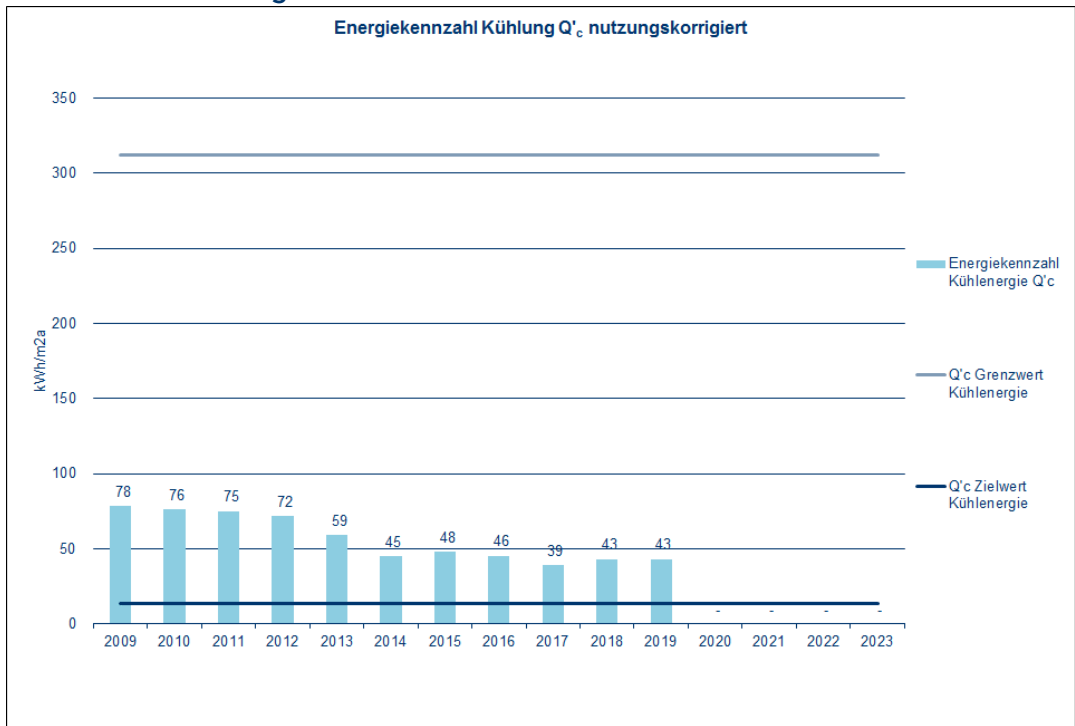


Der Kühlenergiebedarf gesamthaft ist jetzt ca. gleich gross wie der Heizwärmebedarf und ist im Vergleich zu den SIA Kennzahlen eher gering. Seit 2009 konnte der Kühlenergiebedarf stetig um insgesamt fast 50 % gesenkt werden. Die grösste Absenkung gelang in den letzten vier Jahren.

### Kennzahlen Wasser nach SIA Merkblatt 2024

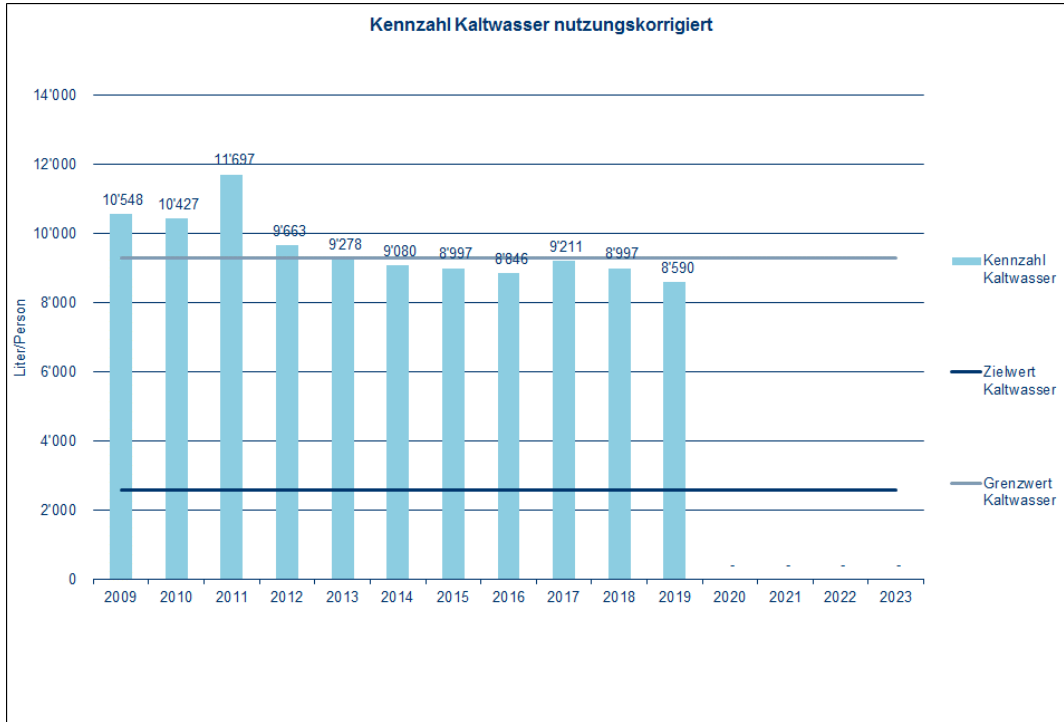


Nach einem Anstieg des spezifischen Wasserverbrauchs von 2010 auf 2011 um ca. 10 % konnte von 2011 bis 2019 der spezifische Wasserverbrauch deutlich um ca. 27 % gesenkt werden. Damit wird die Obergrenze der SIA Kennzahlen gut eingehalten.

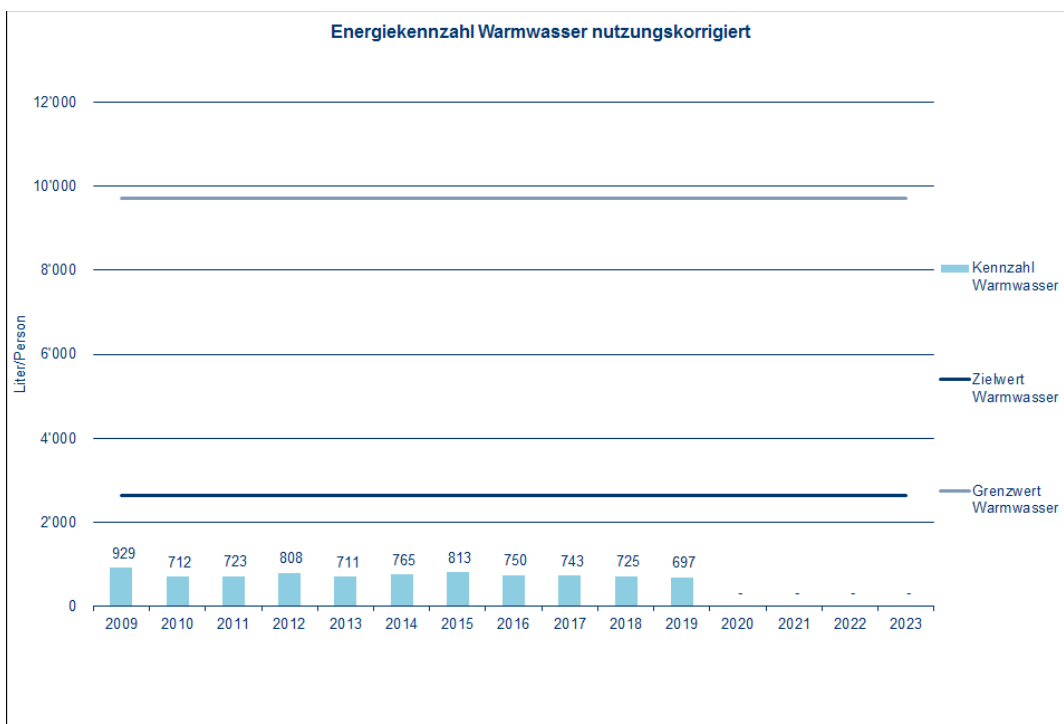

Der Warmwasserverbrauch ist generell sehr tief und liegt bereits deutlich unter dem Zielwert.


Gesamt Energiekennzahl nach SIA 416/1

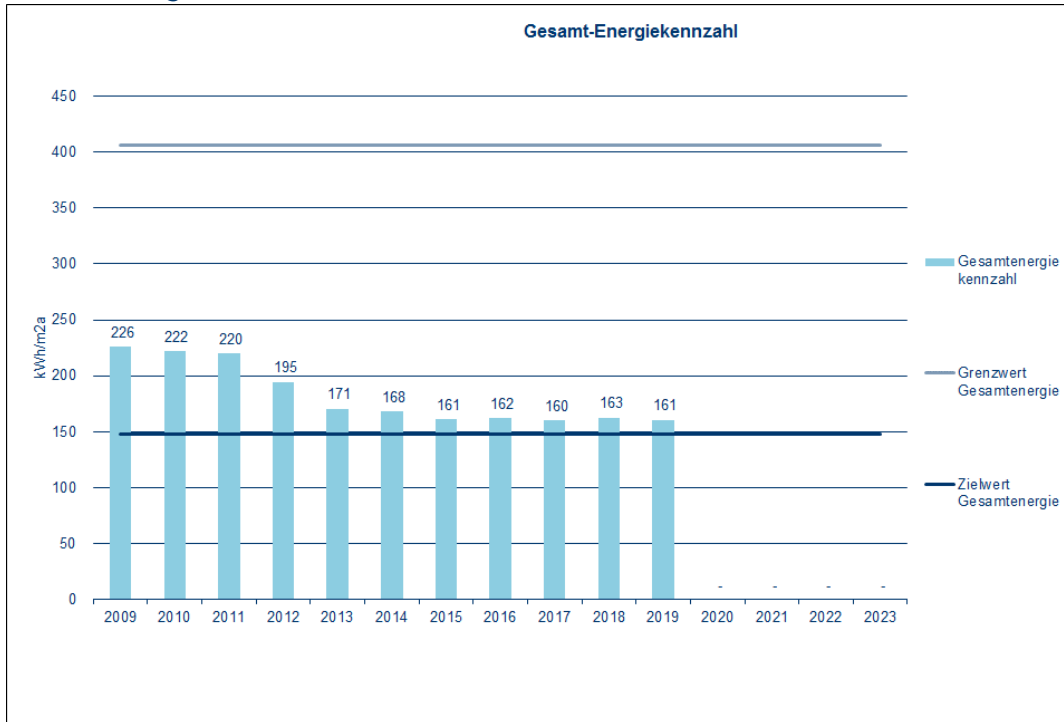

Die Gesamtenergiekennzahl über die drei grossen Liegenschaften liegt jetzt schon nah am Zielwert. Sie ist seit 2009 kontinuierlich rückläufig (ca. 29 %). Sie beinhaltet die Summe aus Klima-korrigierter Raumwärme, Warmwasserwärmebedarf und Strom.



## CO<sub>2</sub>-Bilanz

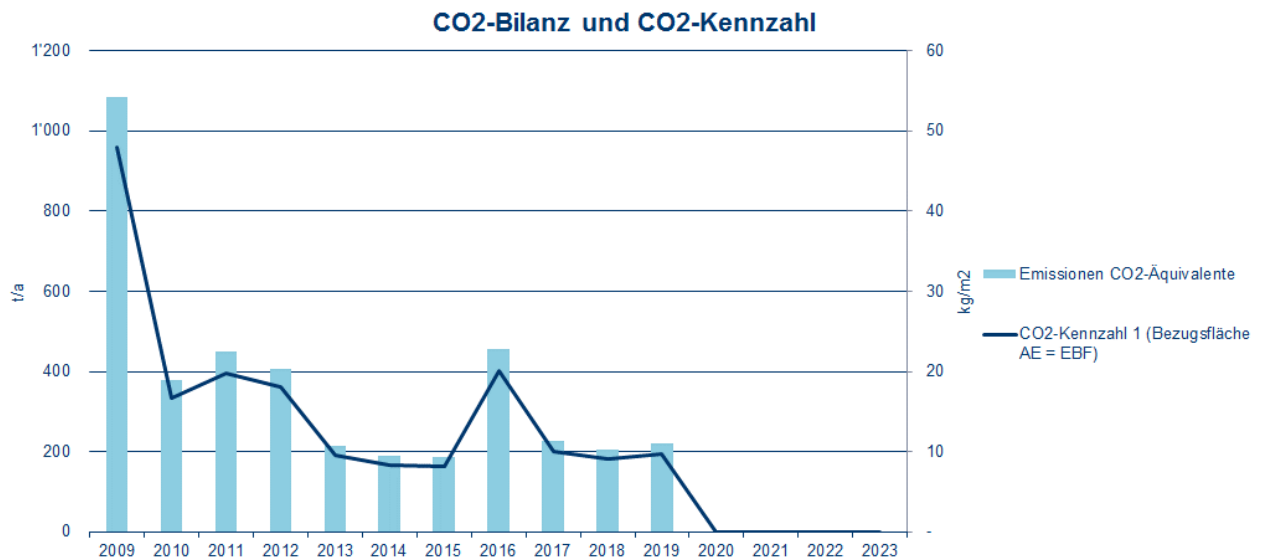


2009 wurde vom LKW für den verwendeten Strommix mehr als ein Drittel als «Nicht überprüfbare Energieträger» ausgewiesen. Dieser Anteil wurde dann als europäischer UCTE-Mix behandelt. Seit 2010 wird vom LKW dieser bisher «Nicht überprüfbare Energieträger» als Atomstrom ausgewiesen. Der Atomstrom hat im Vergleich zum europäischen UCTE-Mix einen deutlich geringeren CO<sub>2</sub>-Faktor.

Ab 2013 ist der Anteil vom Atomstrom von ca. 87 % auf 67 % zurückgegangen. Dieser Anteil wurde durch überwiegend Wasserkraft (von 4 % auf 28 % erhöht) und durch Photovoltaik (von 0 % auf 3,4 % erhöht) kompensiert. Der Anteil des nicht deklarierten Stroms (UCTE-Mix) ging von 8 % auf 1 % zurück. 2014/2015 ist der Anteil vom Atomstrom wieder auf 88 % gestiegen und hat den Anteil der Wasserkraft auf ca. 9 % gesenkt. Da auch beim Atomstrom der CO<sub>2</sub>-Anteil gering ist, bleibt die CO<sub>2</sub>-Kennzahl tief. 2016 ist der Anteil des nicht deklarierten Stroms (UCTE-Mix) von 0 % auf 17,9 % gestiegen. Dadurch stieg 2016 die CO<sub>2</sub>-Kennzahl deutlich an. 2017 bis 2019 ist dieser Anteil durch das Produkt LiStrom Natur wieder auf 0 % gesunken, daher verbessert sich auch die CO<sub>2</sub>-Kennzahl wieder deutlich.

## 7.2. Zentrum Triesen



### Stromverbrauch nach SIA Merkblatt 2024

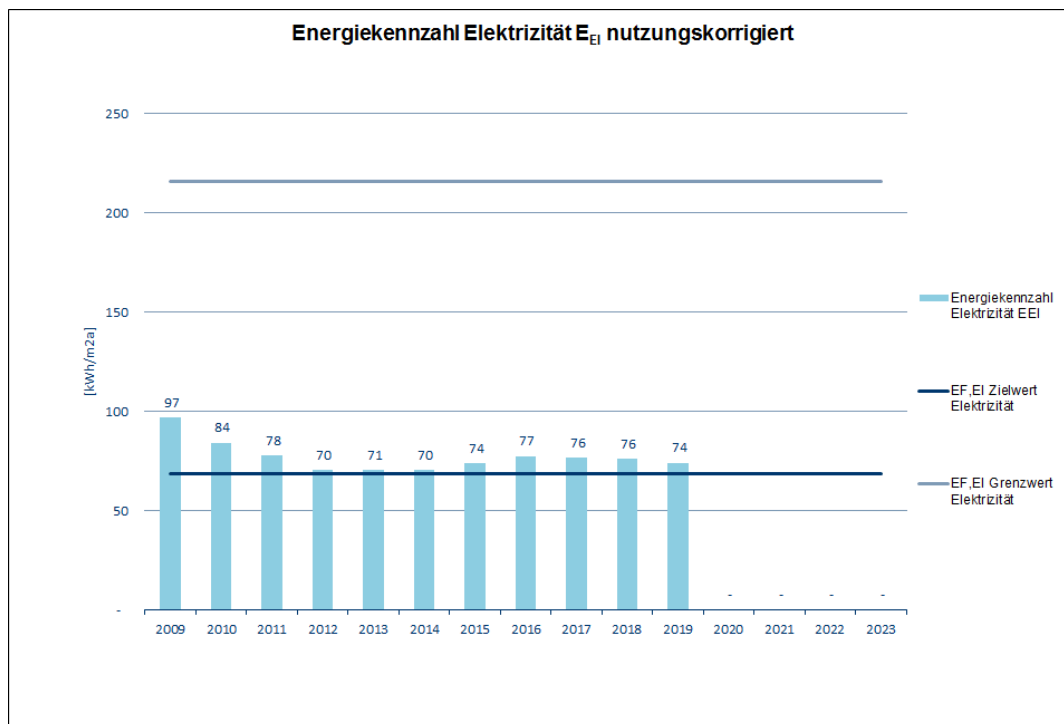


Der Stromverbrauch im Zentrum Triesen ist 2010 im Vergleich zu 2009 deutlich gesunken. Das liegt zum Teil daran, dass das Rechenzentrum verlegt wurde. Einsparungen gab es auch bei der Lüftung, bei Küche/Restaurant, bei der Wasserfassung und bei der USV. 2011 ist der Stromverbrauch weiter gesunken, was hauptsächlich an der nicht einsatzfähigen Wärmepumpe lag.

2012 konnte auch mit Einsatz der neuen Wärmepumpe der Stromverbrauch trotzdem weiter gesenkt werden. Damit konnte der Zielwert erreicht werden.

Seit 2012 ist der Stromverbrauch in etwa gleichgeblieben.


Seit 2014 ist aufgrund der gestiegenen Anzahl der Mitarbeiter im Zentrum Triesen der Stromverbrauch um ca. 10 % gestiegen und in 2019 aufgrund sinkender Mitarbeiterzahl wieder etwas gesunken.

## Raumwärme nach SIA 380/1 2009

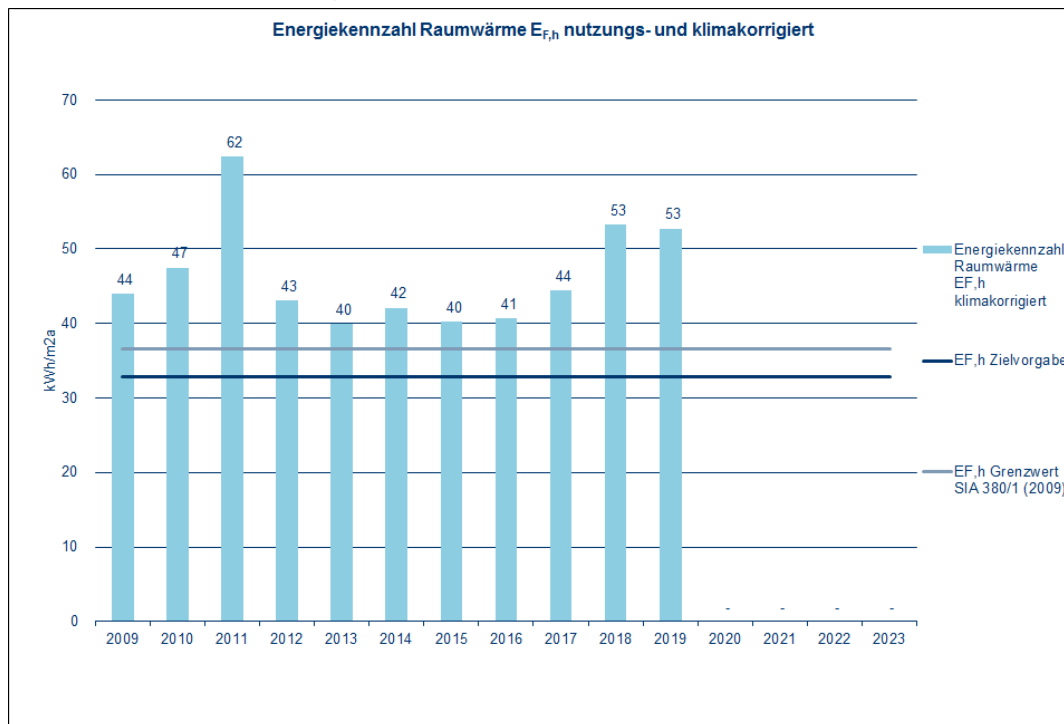


- Die Klima-bereinigte Raumwärme ist 2010 etwas angestiegen, lag aber immer noch nur wenig über dem heutigen Neubaustandard, der 2009 verschärft wurde.
- 2011 ist der Verbrauch für Raumwärme deutlich angestiegen. Der Erdgasverbrauch hat deutlich zugenommen, obwohl das Jahr 2011 gemäss Heizgradtagen ein warmes Jahr war.
- 2012 konnte der Anstieg vom Vorjahr wieder rückgängig gemacht werden. Mit der neuen Wärmepumpe ist der Erdgasverbrauch 2012 deutlich zurückgegangen. Generell wurde 2012 aber auch inkl. Wärmepumpe weniger Wärme im Gebäude benötigt.
- 2013 konnte mit einem Rückgang von ca. 7 % fast der Neubau-Grenzwert erreicht werden. 2014 ist der Heizwärmebedarf Klima-korrigiert wieder leicht um 5 % angestiegen, 2015 und 2016 aber wieder auf das Niveau von 2013 gesunken.
- 2017 ist der Raumwärmebedarf Klima-bereinigt wieder um 7 % gestiegen.
- 2018 und 2019 ist der Heizwärmebedarf Klima-bereinigt in etwa gleichgeblieben.

### Wärme Warmwasser nach SIA Merkblatt 2024

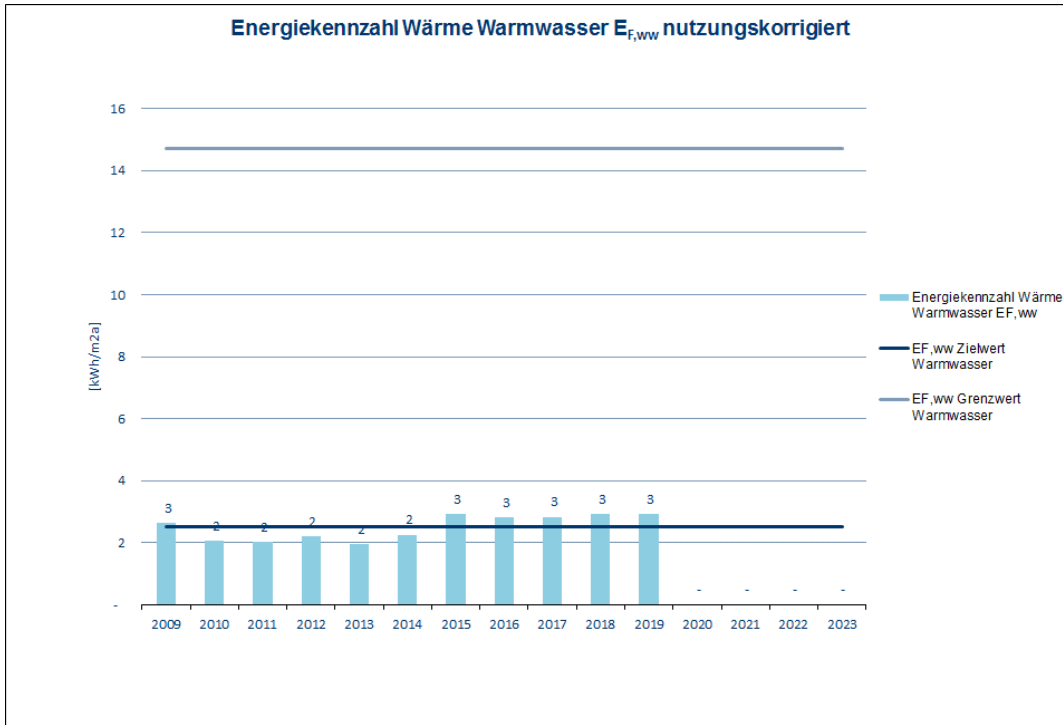


Der Warmwasser-Wärmebedarf ist generell sehr gering und über die letzten Jahre stabil. 2015 hat sich der Warmwasser-Wärmebedarf aufgrund der gestiegenen Anzahl der Mitarbeiter etwas erhöht.

### Kühlenergie nach SIA Merkblatt 2024

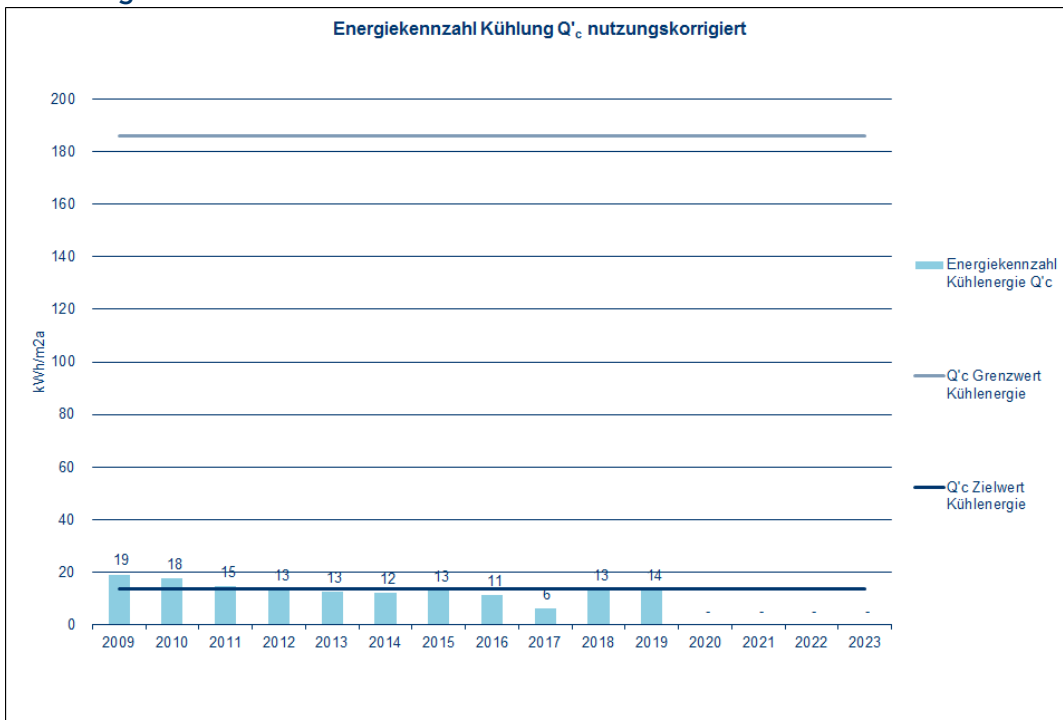


Die benötigte Kühlenergie ist auf einem sehr tiefen Niveau. Im Vergleich zu den SIA Kennzahlen braucht das Zentrum Triesen sehr wenig Kühlenergie.

### Wasser nach SIA Merkblatt 2024

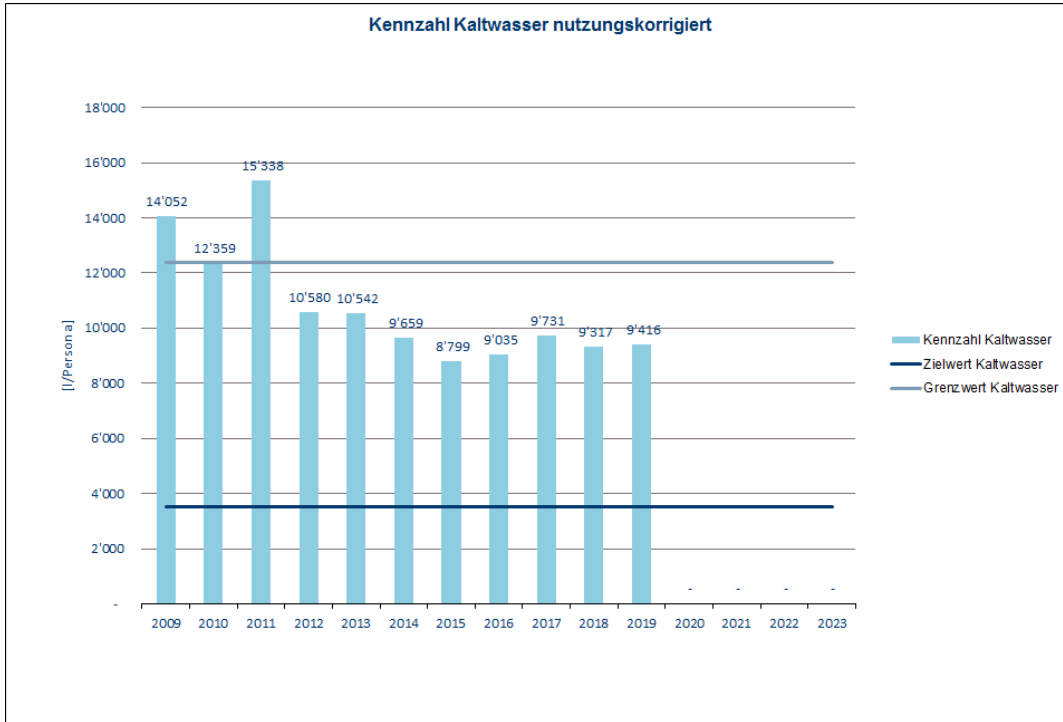


Der spezifische Kaltwasserverbrauch konnte 2010 um ca. 12 % reduziert werden, liegt aber im Vergleich zu den SIA Kennzahlen immer noch auf einem hohen Niveau. 2011 ist er wieder aufgrund der neuen Luftbefeuchtung deutlich angestiegen. 2012 wurde der Wasserverbrauch enorm reduziert und liegt jetzt deutlich unter dem SIA Grenzwert. 2013 konnte die Einsparung des Vorjahres bestätigt und 2014 und auch 2015 noch weiter verbessert werden. Nach dem Anstieg im Jahr 2017 ist der spezifische Kaltwasserverbrauch wieder gesunken.

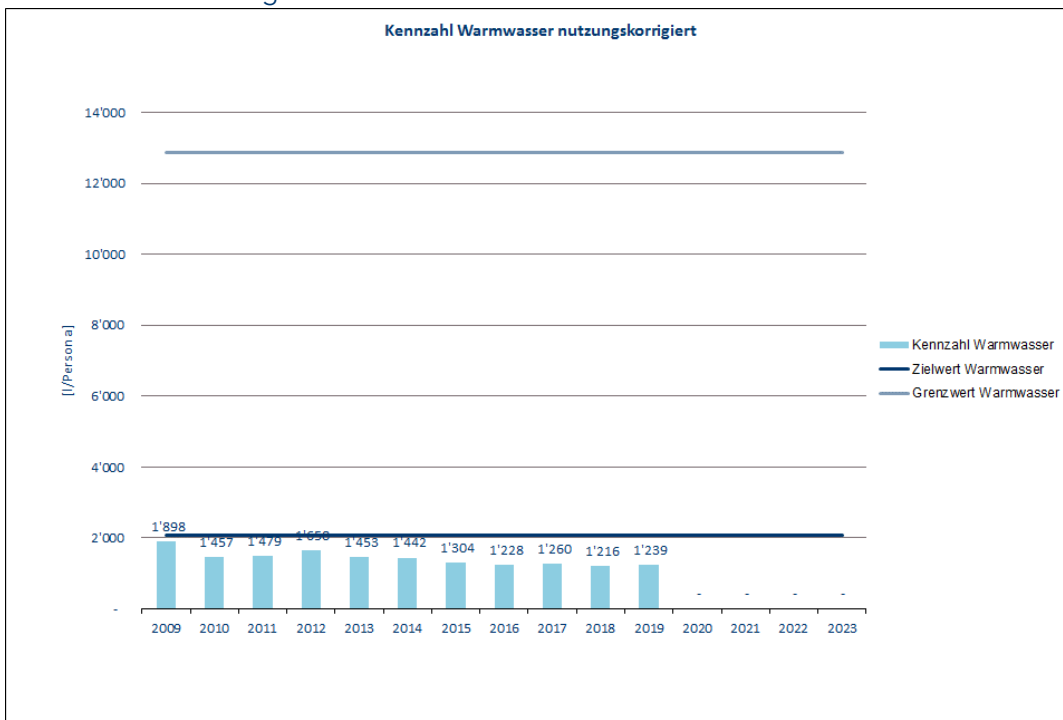

Der Warmwasserverbrauch ist generell sehr niedrig.


## Energiekennzahl nach SIA 416/1

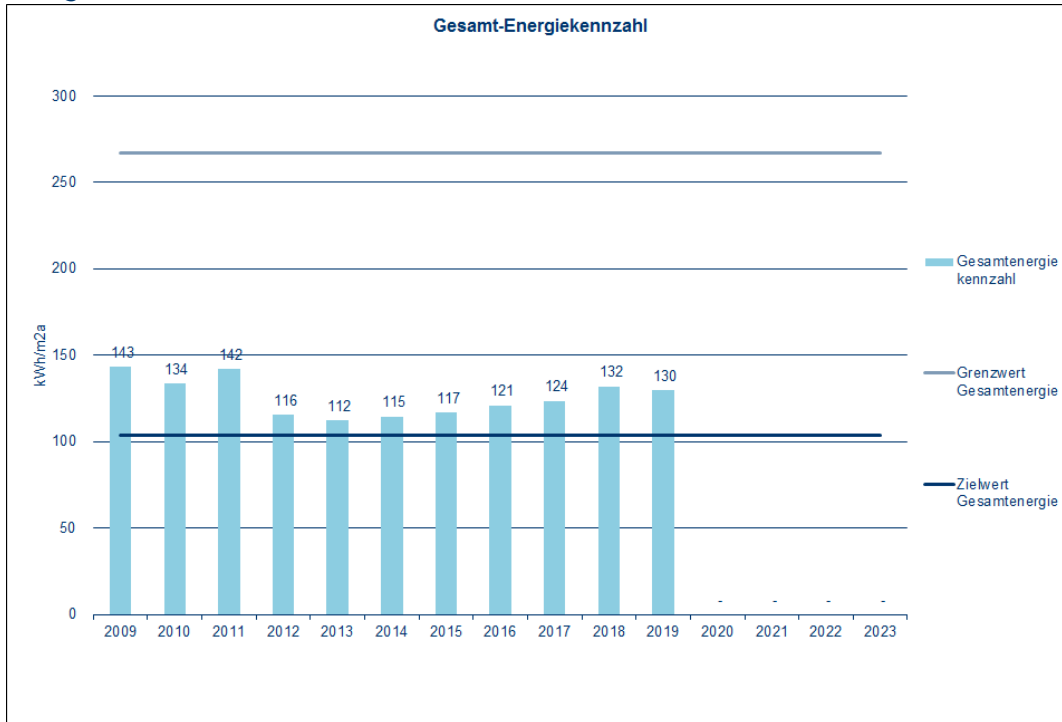

Die Gesamtenergiekennzahl konnte 2010 etwas verbessert werden. Im Vergleich zu den SIA Kennzahlen liegt das Zentrum Triesen schon nah am Zielwert. 2011 ist die Gesamtenergiekennzahl wieder auf das Niveau von 2009 gestiegen. 2012 wurde für die Gesamtenergiekennzahl eine deutliche Reduktion (ca. 18 %) erreicht. Der Zielwert wird damit fast erreicht. 2013, 2014 und 2015 konnte das gute Ergebnis von 2012 bestätigt werden. 2016 ist ein Anstieg der Gesamtenergiekennzahl von ca. 3 % zu verzeichnen. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Anstieg der Mitarbeiterzahl um 30 % seit 2014 zusammen. 2017 und 2018 setzte sich der Trend fort. In 2019 konnte die Gesamtenergiekennzahl aufgrund der sinkenden Mitarbeiterzahl wieder etwas gesenkt werden.

## CO<sub>2</sub>-Bilanz

### CO<sub>2</sub>-Bilanz und CO<sub>2</sub>-Kennzahl

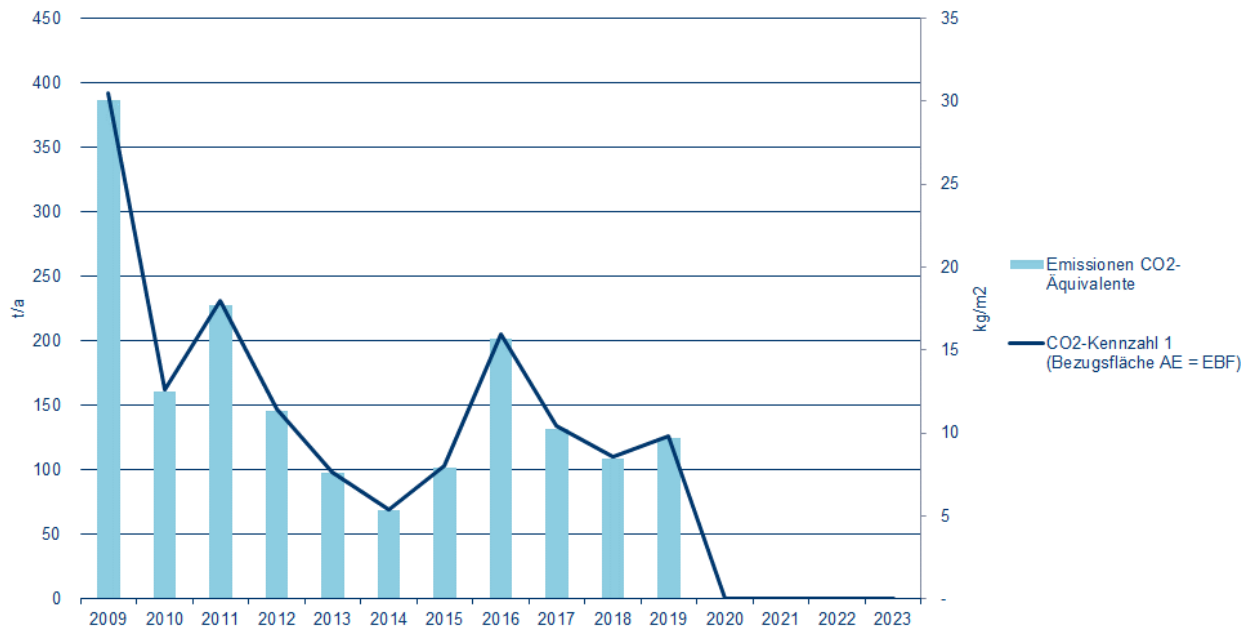


Aufgrund des hohen Erdgasverbrauchs hat sich die CO<sub>2</sub>-Bilanz von 2010 auf 2011 verschlechtert. Von 2011 bis 2014 konnte aufgrund der Einsparung beim Erdgas und aufgrund des verbesserten Strommixes beim LKW die CO<sub>2</sub>-Bilanz um 70 % verbessert werden. 2015 wurde wieder mehr Erdgas gebraucht, sodass die CO<sub>2</sub>-Kennzahl wieder gestiegen ist. 2016 ist der Anteil des nicht deklarierten Stroms (UCTE-Mix) von 0 % auf 17,9 % gestiegen. Dadurch stieg 2016 die CO<sub>2</sub>-Kennzahl deutlich an, obwohl der Erdgasverbrauch zurückgegangen ist. Seit 2016 hat sich die CO<sub>2</sub>-Bilanz durch das Stromprodukt LiStrom Natur deutlich verbessert. In 2019 ist sie aufgrund des Anstiegs beim Erdgasverbrauch wieder etwas gestiegen.

### 7.3. Hauptgebäude




#### Stromverbrauch nach SIA Merkblatt 2024

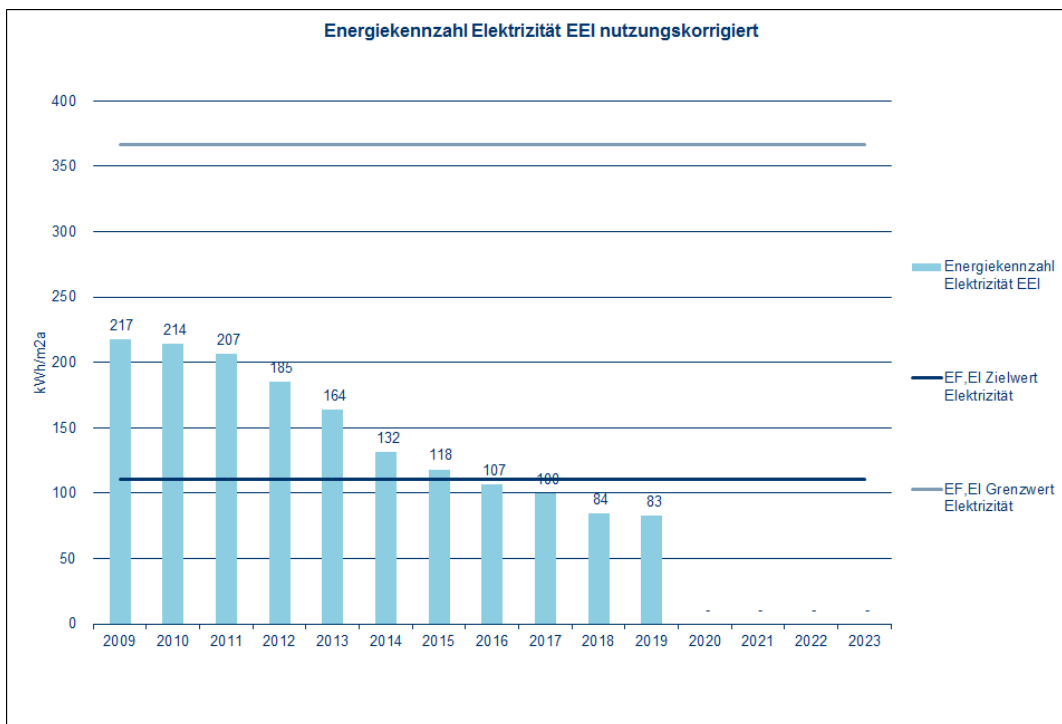

Der Stromverbrauch im Hauptgebäude ist seit 2009 um ca. 61 % zurückgegangen. Damit konnte nach sieben Jahren der Zielwert erreicht werden.




Raumwärme nach SIA 380/1 2009

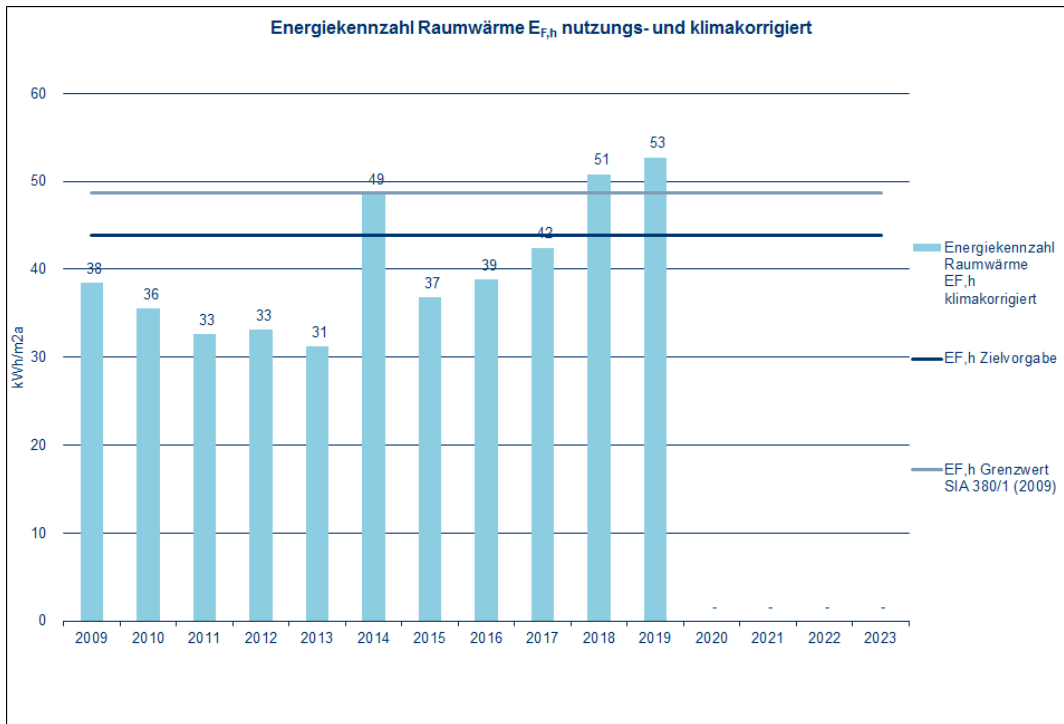


Der Heizwärmebedarf ist generell sehr tief (sogar unter Zielwert Neubau) und von 2009 bis 2013 sogar rückläufig. Wahrscheinlich ist im Gebäude relativ viel direkte Abwärme (Rechner, Beleuchtung,...) vorhanden. 2014 ist aufgrund der starken Klimakorrektur (30 % Korrektur nach oben) die Raumwärmekennzahl wieder auf das Niveau von 2009 angestiegen. 2015 bis 2019 ist der Klima-korrigierte Heizwärmebedarf kontinuierlich angestiegen. Der tatsächliche Heizwärmebedarf ist aber 2018/2019 aufgrund des wärmeren Aussenklimas sogar etwas zurückgegangen.

### Kühlenergie nach SIA Merkblatt 2024

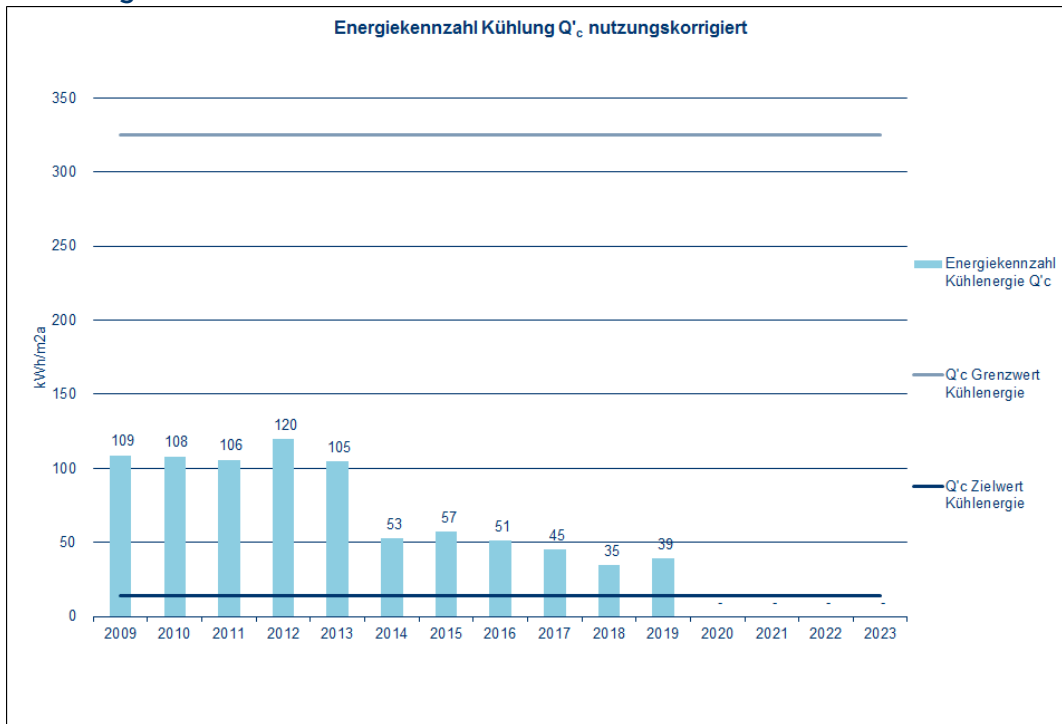


Der Kühlenergiebedarf ist mehr als dreimal so hoch wie der Wärmebedarf. Verglichen mit den SIA Kennzahlen, die die Raumnutzungen (z. B. Rechenzentrum) berücksichtigen, liegt er aber auf einem akzeptablen Niveau. Seit 2014 ist der Kühlenergiebedarf aufgrund vom Umbau der Kältezentrale deutlich tiefer als in den Vorjahren.

### Wasser nach SIA Merkblatt 2024

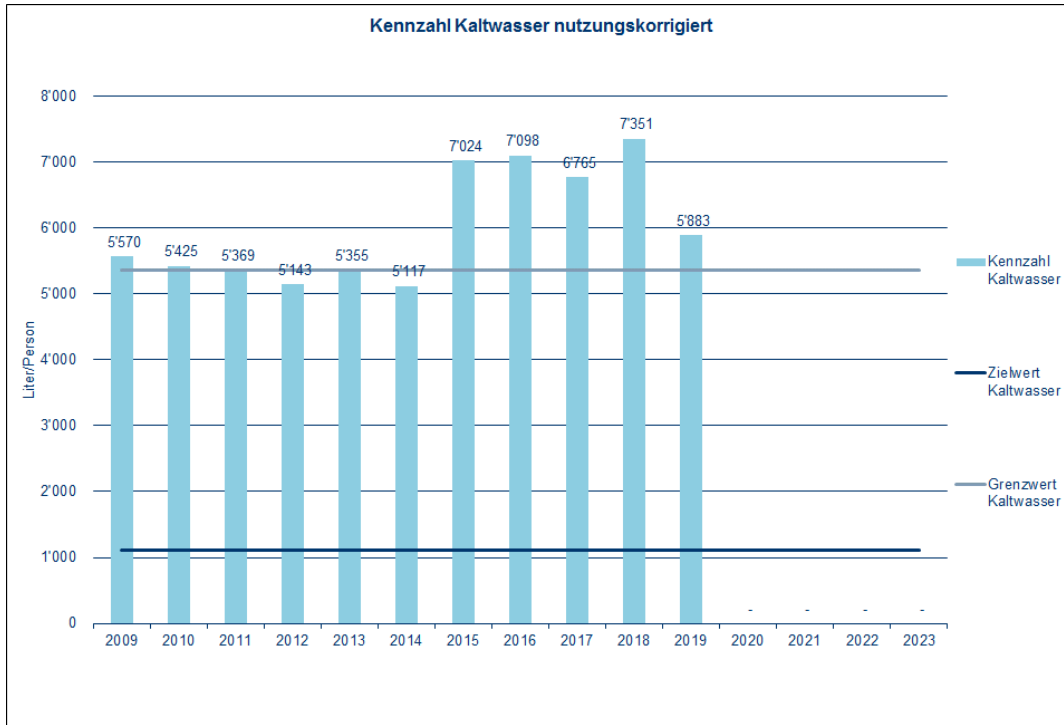

Der Wasserverbrauch pro Person ist generell eher hoch. Im Vergleich zum Zentrum Triesen ist er zwar nur halb so hoch, es ist aber auch keine Cafeteria vorhanden. Seit 2009 konnte aber der Wasserverbrauch gesenkt werden und liegt jetzt unter dem SIA Grenzwert. 2015 bis 2018 ist der spezifische Kaltwasserverbrauch mit Ausnahme von 2017 Tendenz ansteigend. In 2019 konnte er wieder deutlich gesenkt werden.


### Energiekennzahl nach SIA 416/1

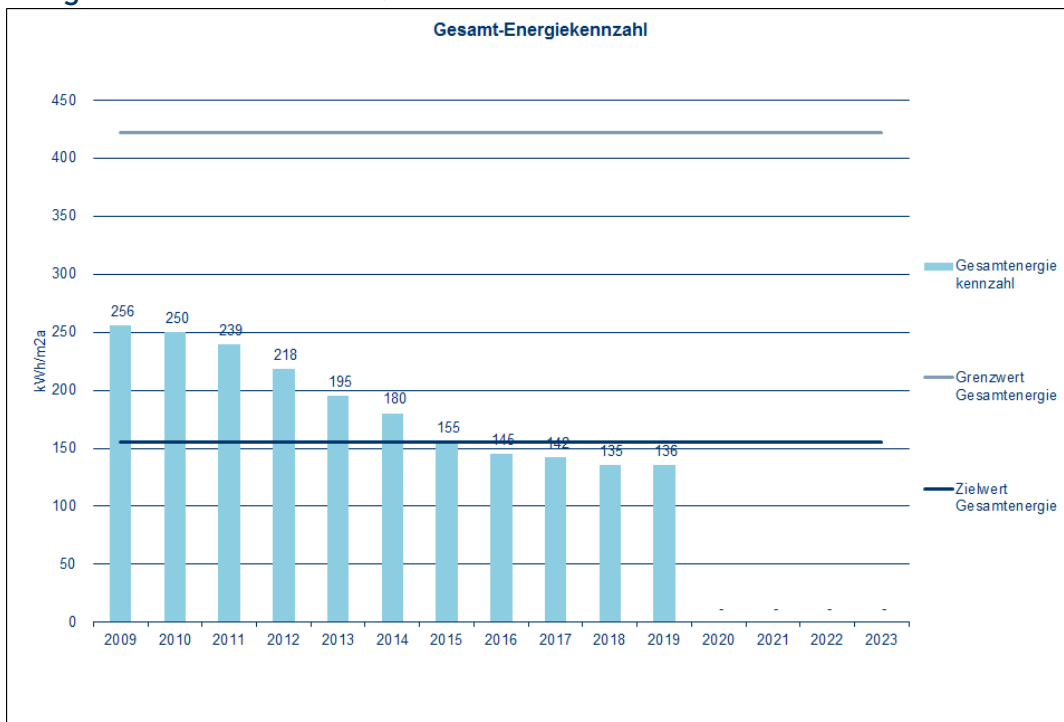

In den letzten Jahren konnte der Gesamtenergieverbrauch, der Raumwärme, Wärme für Warmwasser und Strom umfasst, kontinuierlich um ca. 47 % gesenkt werden.

## CO<sub>2</sub>-Bilanz

### CO<sub>2</sub>-Bilanz und CO<sub>2</sub>-Kennzahl

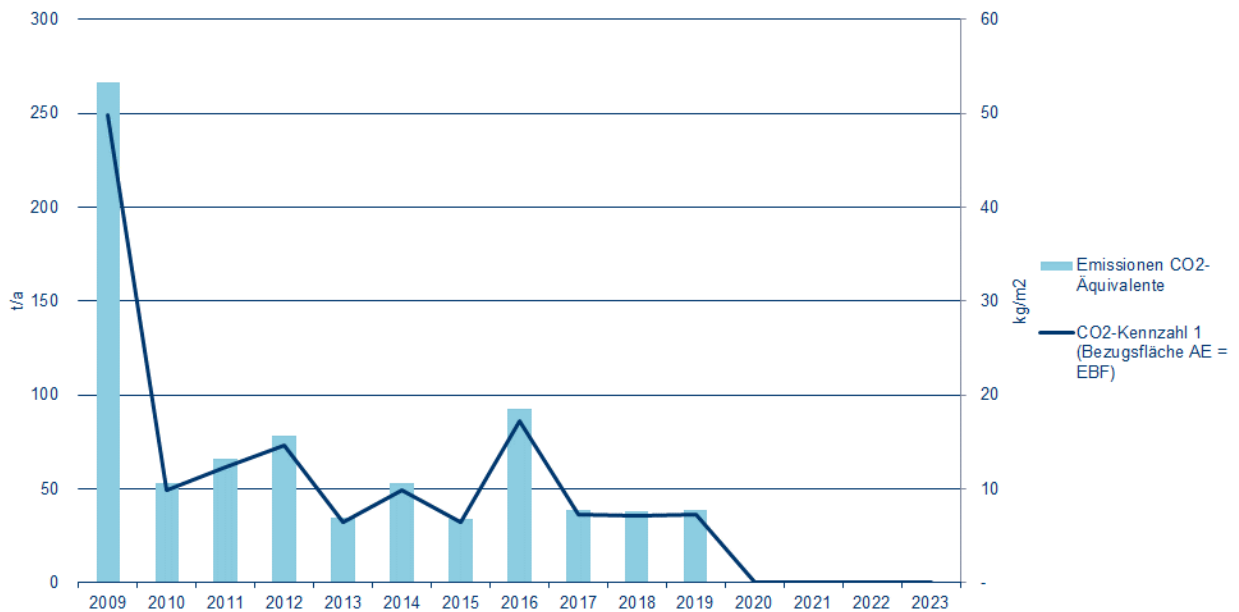

Nach dem starken Rückgang des CO<sub>2</sub>-Ausstosses durch die neue Strommix-Deklaration vom LKW im Jahr 2010 schwankte der CO<sub>2</sub>-Ausstoss die letzten drei Jahre nur wenig. Strommix-Anpassungen haben einen relativ grossen Einfluss auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoss.


2014 wurde in der ersten Jahreshälfte mehr Heizöl im Hauptgebäude verwendet, da aufgrund vom Umbau der Kältezentrale im Winter die WRG-Nutzung ausgefallen ist.

2015 wurde durch die Umstellung auf Erdgas sowie durch die erhöhte Abwärmenutzung die CO<sub>2</sub>-Bilanz wieder verbessert.

2016 ist der Anteil des nicht deklarierten Stroms (UCTE-Mix) von 0 % auf 17.9 % gestiegen. Dadurch steigt 2016 die CO<sub>2</sub>-Kennzahl deutlich an. 2017 bis 2019 ist dieser Anteil durch das Produkt LiStrom Natur wieder auf 0 % gesunken, daher verbessert sich auch die CO<sub>2</sub>-Kennzahl wieder deutlich.


## 7.4. Haus Giessen

### Kennzahlen Stromverbrauch nach SIA Merkblatt 2024

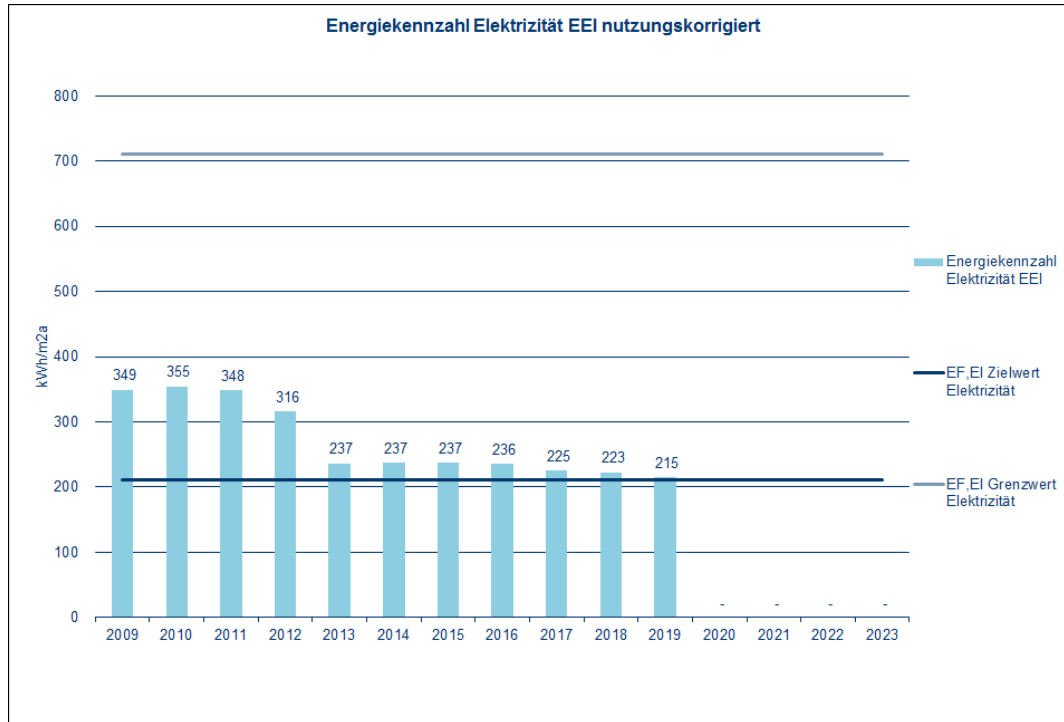


Im Vergleich zu den SIA Kennzahlen liegt der Stromverbrauch nach der deutlichen Absenkung 2013 nun schon sehr nah am Zielwert. Im Grenz- und Zielwert ist die Nutzung des Rechenzentrums berücksichtigt. 2012 konnte eine Reduktion im Stromverbrauch um ca. 9 % (ca. 150'000 kWh) im Vergleich zum Vorjahr erreicht werden. Das liegt zum grossen Teil an der Einsparung im Rechenzentrum Haus Giessen mit ca. 85'000 kWh. 2013 wurde das Ergebnis vom Vorjahr mit einer weiteren Einsparung von ca. 370'000 kWh noch deutlich übertroffen. Ca. 93'000 kWh ist der Anteil des RZ an der Stromeinsparung. Auch 2016 bis 2018 konnte das gute Ergebnis aus den Vorjahren bestätigt und in 2019 sogar übertroffen werden.

### Raumwärme nach SIA 380/1 2009

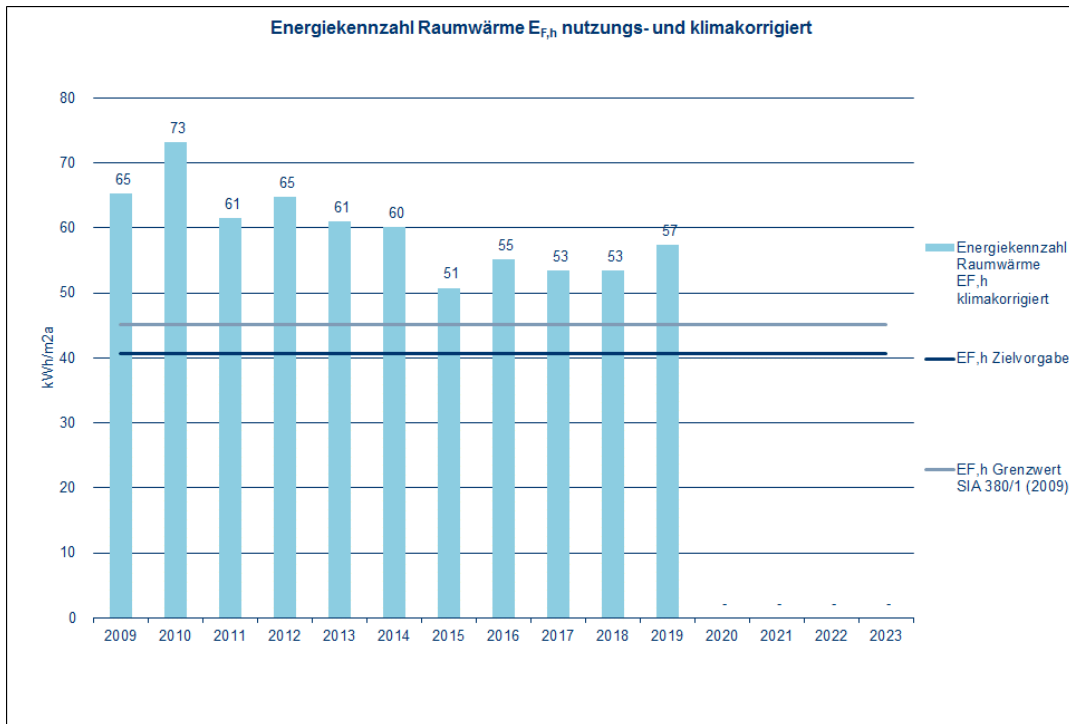


Der Heizwärmebedarf ist 2010 auch Klima-korrigiert deutlich gestiegen. Er liegt auch deutlich über dem Neubaustandard, was auf Grund des Baujahres auch zu erwarten war. 2011 ist der Heizwärmebedarf zwar deutlich gesunken, 2012 aber wieder etwas gestiegen. 2013 und 2014 konnte wieder das tiefere Niveau von 2011 erreicht werden. 2015 wurde in etwa gleich viel Raumwärme verbraucht wie 2014. Da aber 2015 gemäss Heizgradtagen ein deutlich kälteres Jahr war, ist die Klima-korrigierte Kennzahl für Raumwärme so stark gesunken. 2016 bis 2018 ist der Wärmeverbrauch Klima-bereinigt in etwa gleichgeblieben. 2019 ist er wieder etwas angestiegen.

### Wärme Warmwasser nach SIA Merkblatt 2024

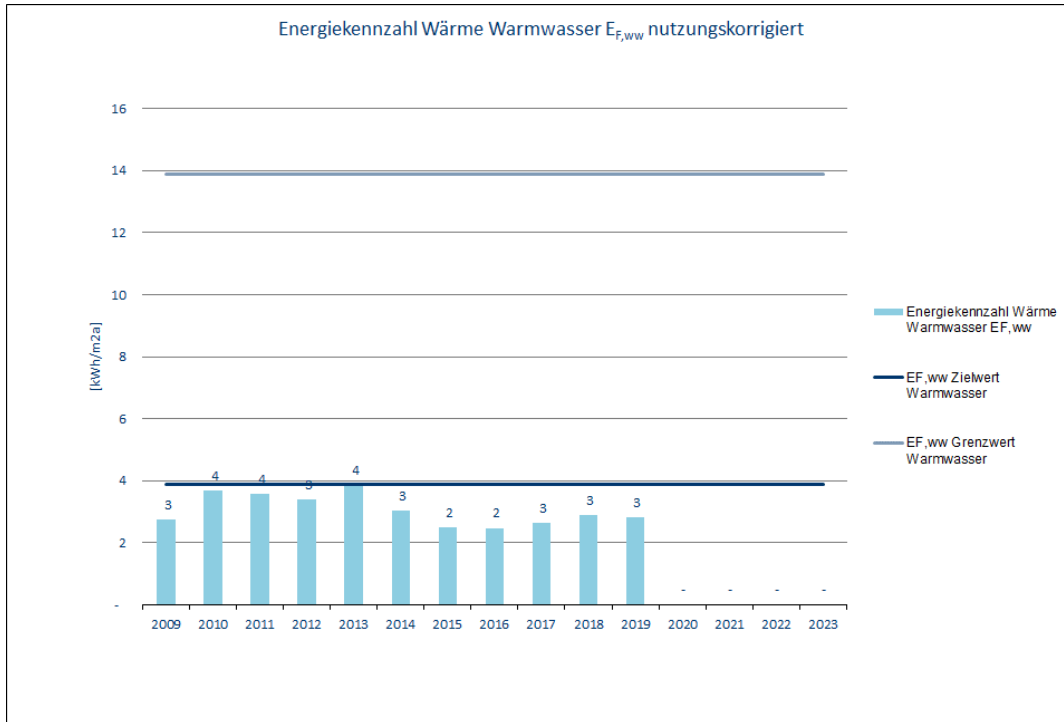


Der Wärmebedarf für das Warmwasser ist sehr gering. Die Cafeteria bezieht hauptsächlich Kaltwasser.

### Kühlenergie nach SIA Merkblatt 2024

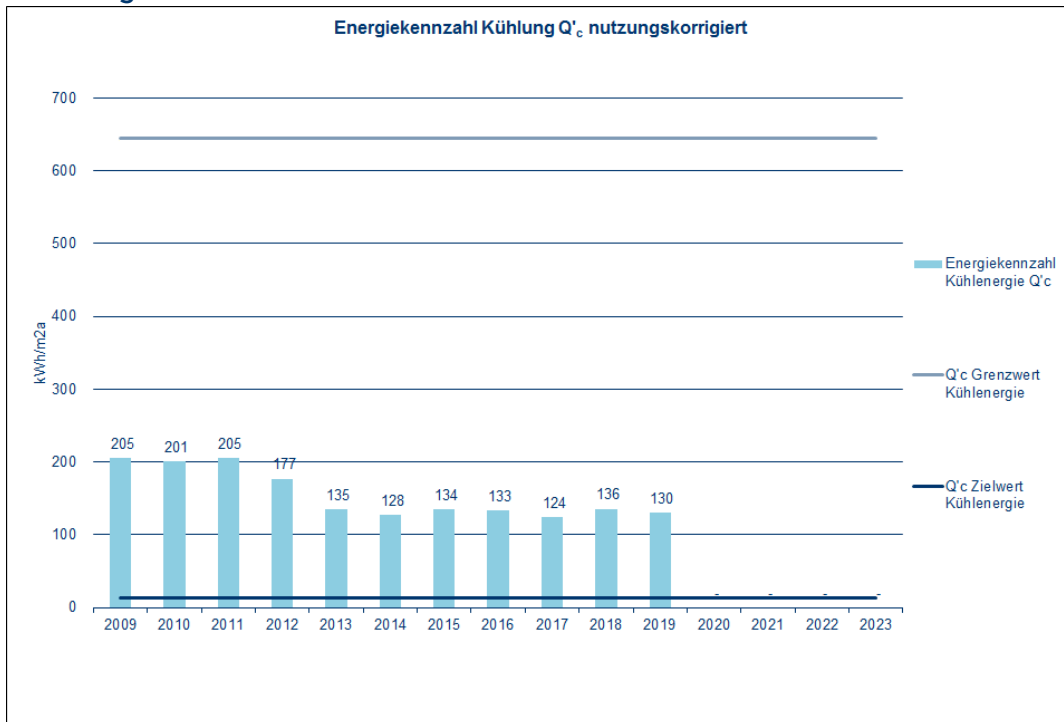

Der Kühlenergiebedarf liegt im Vergleich zu den SIA Kennzahlen im unteren Drittel der zu erwartenden Bandbreite. Darin ist die Kühlung des Rechenzentrums enthalten. Im Vergleich zu 2009 konnte der Kühlenergiebedarf in den letzten sieben Jahren um ca. 37 % gesenkt werden.

## Wasser nach SIA Merkblatt 2024

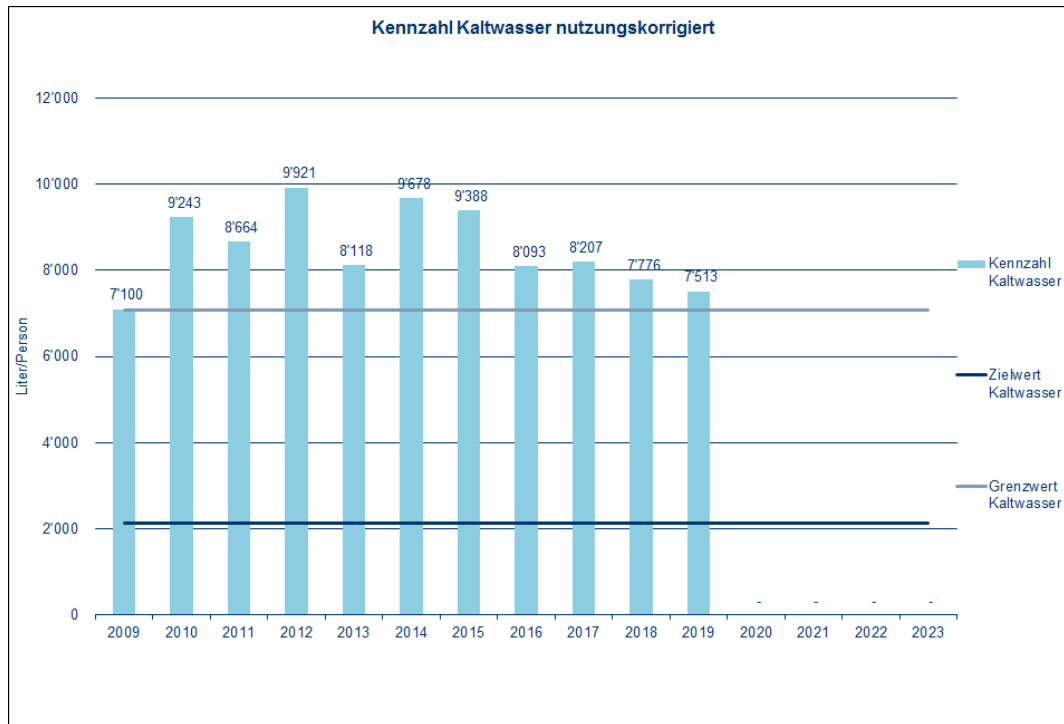

Der Wasserverbrauch 2010 ist sehr stark gestiegen. Zum Teil wurde dies durch die Wasserbenetzung des Rückkühlers im Sommer 2010 verursacht. 2011 ist der Wasserverbrauch aufgrund der etwas geringeren Wasserbenetzung des Rückkühlers wieder rückläufig.

2012 erreichte der Wasserverbrauch ein Maximum. Aufgrund der Umbauarbeiten der Kälteerzeugung und der Rückkühlung ist in Zukunft mit einem geringeren Wasserbedarf für die Benetzung des Rückkühlers zu rechnen.

2013 konnte komplett auf die Benetzung des Rückkühlers verzichtet werden. Es wurden im Vergleich zum Vorjahr ca. 250 m<sup>3</sup> Kaltwasser eingespart.


2014 ist der absolute Wasserverbrauch zwar um ca. 50m<sup>3</sup> zurückgegangen, die Kennzahl ist jedoch angestiegen, da die Mitarbeiterzahl im Haus Giessen von 130 auf 110 zurückgegangen ist.

2015 ist der spezifische Kaltwasserverbrauch etwas gesunken. Absolut konnten zwar ca. 90m<sup>3</sup> eingespart werden, die Anzahl Mitarbeiter hat sich aber auch etwas reduziert.

Durch die steigende Mitarbeiterzahl ist der absolute Wasserverbrauch von 2016 bis 2018 gestiegen, der Wasserverbrauch pro Person ist aber in diesem Zeitraum gesunken.


In 2019 sind der Gesamtkaltwasserverbrauch, sowie der Verbrauch pro Mitarbeiter leicht gesunken.



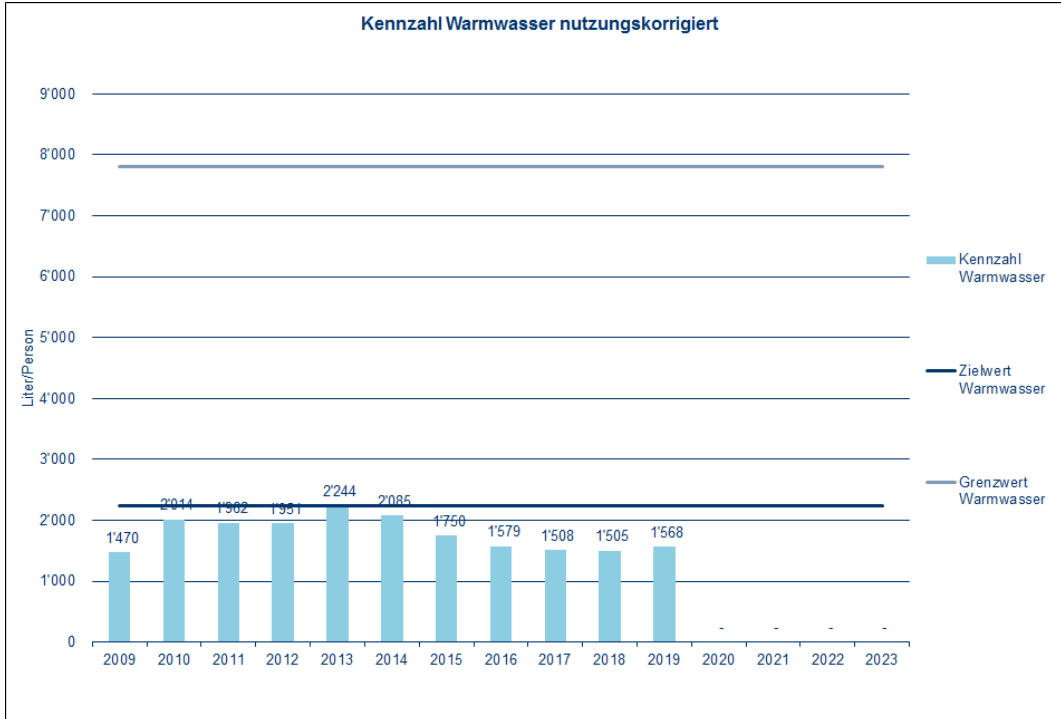

Der Warmwasserverbrauch ist generell sehr gering und erfüllt den Zielwert. Seit 2013 ist der spezifische Warmwasserverbrauch rückläufig.


### Energiekennzahl nach SIA 416/1

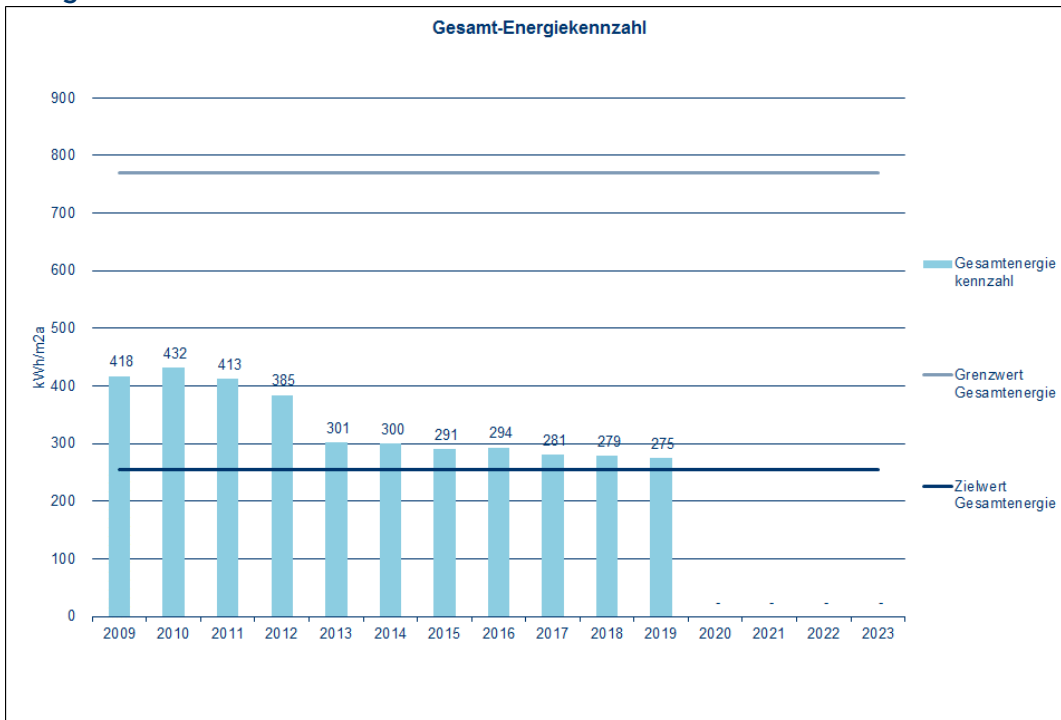

Die Gesamtenergiekennzahl ist aufgrund des Rechenzentrums im Vergleich zum Zentrum Triesen und zum Hauptgebäude sehr hoch. Im Vergleich zu den SIA Kennzahlen liegt man nun nach der grossen Einsparung 2013 von ca. 22 % nah am Zielwert. Seit 2009 konnte der Gesamtenergieverbrauch um ca. 34 % gesenkt werden.

## CO<sub>2</sub>-Bilanz

### CO<sub>2</sub>-Bilanz und CO<sub>2</sub>-Kennzahl

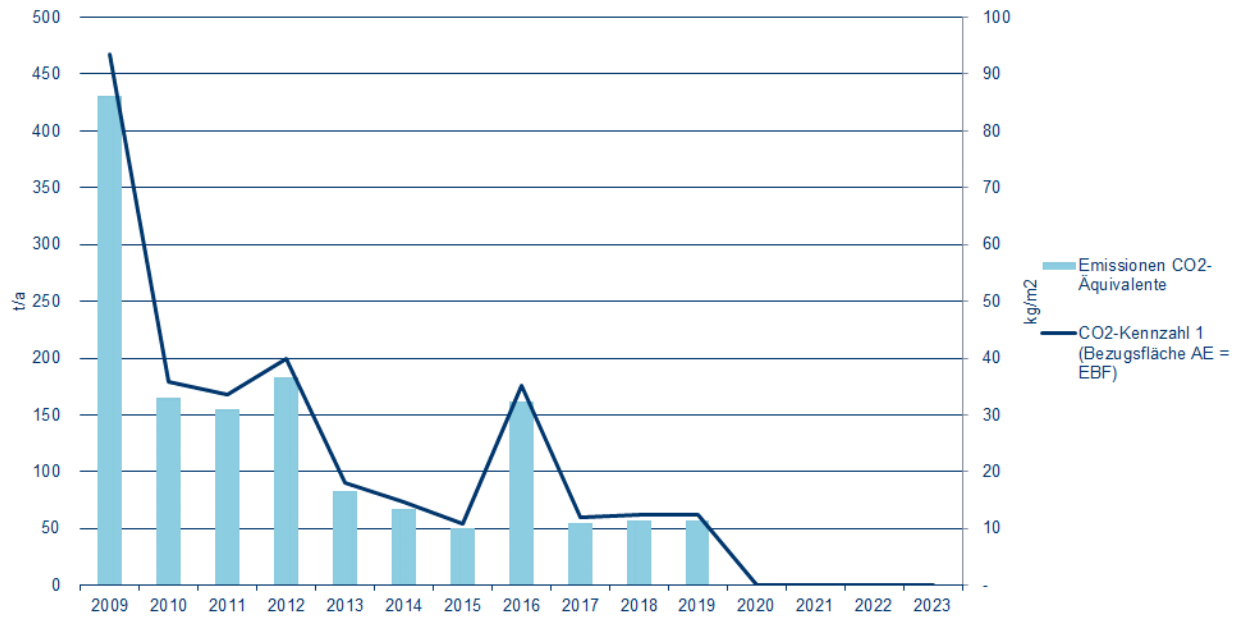

Da im Haus Giessen zu einem grossen Teil mit Heizöl geheizt wird und das Rechenzentrum einen hohen Anteil Strom braucht, ist der CO<sub>2</sub>-Ausstoss im Vergleich zum Hauptgebäude höher. Mit dem Umbau der Kältezentrale im Haus Giessen ist der Ölverbrauch und damit auch der CO<sub>2</sub>-Ausstoss in den Jahren 2013 und 2014 deutlich gesunken. Nach der Umstellung auf Erdgas und der verbesserten Abwärmenutzung konnte die CO<sub>2</sub>-Bilanz 2015 weiter verbessert werden.

2016 ist der Anteil des nicht deklarierten Stroms (UCTE-Mix) von 0 % auf 17.9 % gestiegen. Dadurch stieg 2016 die CO<sub>2</sub>-Kennzahl deutlich an. 2017 bis 2019 ist dieser Anteil durch das Produkt LiStrom Natur wieder auf 0 % gesunken, daher verbessert sich auch die CO<sub>2</sub>-Kennzahl wieder deutlich.

#### Impressum:

Karlheinz Frick  
Leiter Facility Management & Services

Mai 2020

VP Bank AG  
Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein  
T +423 235 66 55 · F +423 235 65 00  
info@vpbank.com · www.vpbank.com